

CITTA' DI ARONA
Provincia di Novara

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

“Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022

Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità

Incentivo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)”



Redazione definitiva ai fini dell'approvazione in Consiglio Comunale

Schedatura edifici e spazi pubblici

Elab. n° C

Arona, Novembre 2024

Il professionista incaricato
Arch. Danilo ODETTO



Il Dirigente Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO Servizio LL.PP. c/o Comune di Arona
PAGANELLI AZZA Ing. Silvana

LE SCHEDATURE SONO ORGANIZZATE IN MANIERA DIFFERENTE TRA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E ALTRI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI PER UNA MIGLIORE LETTURA DELLE PROBLEMATICHE E DELLE POTENZIALITA' DI ADEGUAMENTO

Le schedature degli edifici e impianti comunali (tranne i cimiteri) sono organizzate con n° 2 schede per ogni edificio/impianto indagato con planimetrie, foto descrizioni, costi di intervento e giudizi ben incasellati in maniera tecnica e di dettaglio (riguardano soprattutto l'accessibilità interna al sito)

Le schedature degli altri edifici non comunali e spazi pubblici (compresi i cimiteri) sono organizzate con un'unica scheda didascalica composta di n° 4 fotografie significative commentate per segnalare gli adeguamenti con una facile lettura (riguardano soprattutto il rapporto con lo spazio esterno)

Scheda EC2 - Edifici gestionali e socio culturali

Struttura: **BIBLIOTECA**

Indirizzo: **PIAZZA S. GIUSEPPE, 28041 AROSA (NO)**

PIANI: P.T. - P.I. - P.L. | Note:

Data Rilascio: 19/07/2024 | Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI	ACCESSIBILE
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione: Biblioteca civica

1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Processo di parcheggio ricorrenza nelle vicinanze dell'ingresso?	X		
Dimensioni regolamentari?	X		
Parcheggio riservato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		

2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha un'ampiezza minima di 150 cm?	X		
Se sì, è presente un rampo di pendenza ≤ 5% su lunghezza più di 5 m o ≤ 8% su meno di 5 m? Il percorso continua ad altri 30m?	X		
È presente un percorso tattile?	X		
La luce sotto della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole teste di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal suolo?	X		
La maniglia è posizionata 85cm/90cm?	X		

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Processo di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa?	X		Disgni per disabili presenti al P.T. e al P.I.
Furgellino bagno accessibile fuori dalla porta?	X		
Porta con luce sotto minima 80 cm e sprilla verso l'esterno o zoccolo?	X		
Spazio per accostamento laterale ve almeno 180 cm?	X		Spazio di almeno 100cm al P.I.
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, ve 40 cm da muro, bordo superiore 75-80cm e altezza 45-50 cm?	X		
Dotazione dei sanitari verticali e orizzontali e cassetto d'emergenza?	X		
Pubblifonico a luce?	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scala (Almeno un rampo di scale con la caratteristica di accessibilità):	X		
Larghezza minima di 120 cm?	X		
Corrente rapporto tra sbalzo e pedana?	X		
Pedana antiscivolo/antiscivolo?	X		
Segnale inizio e fine scala?	X		
Parapetto con altezza minima 100 cm e inalterabile da fuori di 10 cm di diametro? Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il T e l'ultimo scalo?	X		
Corrimano ad H= 90 cm?	X		
Ascensore:	X		Vi è un montacarichi che non può essere utilizzato in alternativa dai disabili? È presente un rimorchio tra P.T. e P.L.
Cabina con dimensioni minime di 130cm(l) x 137cm(l) x larghezza?	X		
Porta a corrimano di 0,30 cm?	X		
Bottoniera di comando a portata tra 80/100cm e ha caratteri braille?	X		

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra

SI	NO	NOTE
X		Spazi al piano terra superiori a 150 m² nei tratti trasversali. Alcuni piccoli edifici nel piano del cortile e accessi al P.T.
X		Sono presenti allargamenti per le corsie di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 15x15 m?
X		Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo/antiscivolo?
X		Le porte hanno luce minima di 80 cm?
X		I percorsi sono indicati con cartellonistica e nella porta vi sono cartelli informativi?

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo

SI	NO	NOTE
X		Alcuni tratti con dimensione inferiore a 150 m² al P.I. e corso degli andri
X		Sono presenti allargamenti per le corsie di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 15x15 m?
X		Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo/antiscivolo?
X		Le porte hanno luce minima di 80 cm?
X		I percorsi sono indicati con cartellonistica e nella porta vi sono cartelli informativi?

PLANIMETRIA P.T. - accessibilità

Scheda SP1 - Servizi pubblici principali

Struttura: **STAZIONE FFSS**

Indirizzo: **PIAZZA DUCA D'ABATE, 28041 AROSA (NO)**

PIANI: ESTERNI E INTERNI | Note:

Data Rilascio: 01/04/2024 | Aggiornamento:

Scheda EC2 - Edifici gestionali e socio culturali

Struttura: **BIBLIOTECA**

Indirizzo: **PIAZZA S. GIUSEPPE, 28041 AROSA (NO)**

PIANI: P.T. - P.I. - P.L. | Note:

Data Rilascio: 19/07/2024 | Aggiornamento:

PROBLEMA/CRITICITA'	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO
Accesso P.T.	È un montacarichi	Modificare la palanferia ed il funzionamento.	Ridurre i dislivelli a meno di 2,5cm

PLANIMETRIA P.I. - accessibilità

PIANO INTERRATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PLANIMETRIA P.L. - accessibilità

PIANTA PIANO PRIMO

EDIFICI E IMPANTI COMUNALI



Edifici gestionali e socio-culturali

Scheda EC1 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

PALAZZO COMUNALE

Pagina

EC1.01

PIANI

P.T. - P.1. - P.2. - P.3.

Note

Indirizzo:

Via San Carlo 2, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione Palazzo comunale con Sede Amministrativa, Uffici, Servizi e Polizia Locale

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		Il parcheggio riservato è adiacente all'ingresso principale, che ha il medesimo livello.
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50 Dislivello	X		
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?		X	
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

PLANIMETRIA P.T. - accessibilità



3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:	X		Servizi igienici per disabili al P.T. ed al P.2. raggiungibile con ascensore.
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	Spazio laterale da 100cm al P.2.
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	Corridoio con larghezza inferiore a 150cm
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?	X		Presenza di rampe per raccordare i dislivelli
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X	
Pedata andistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?	X		
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC2 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

BIBLIOTECA

Pagina

3.01

PIANI

P.T. - P.I. - P.1.

Note

Indirizzo:

Piazza S. Graziano, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione Biblioteca civica


1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello		X	
Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?	X		
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?	X		

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		Bagni per disabili presenti al P.T. e al P.1
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		Targhetta su bagno PT
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		Spazio di almeno 100cm al P.1.
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro	X		
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			Vi è un montacarichi che non puo` essere utilizzato in autonomia dai disabili. E' presente un servoscala tra P.T e P.R.
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.T. - accessibilità

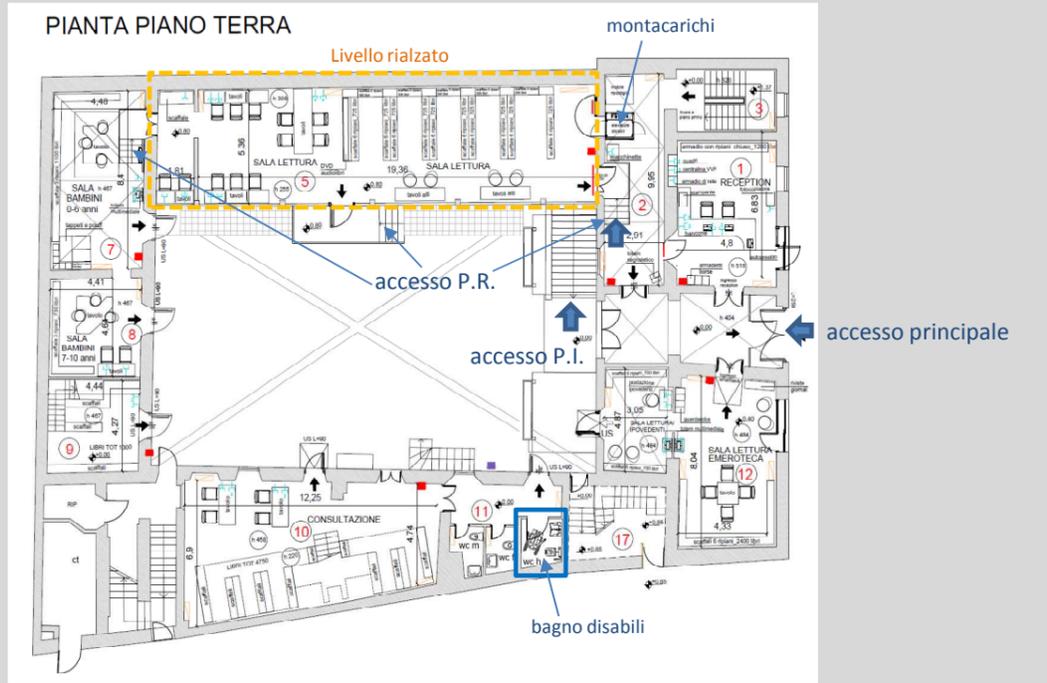

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		Spazi al piano terra superiori a 1,50 m nei tratti transitabili. Alcuni piccoli dislivelli tra piano del cortile e accessi al P.T.
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevole?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		


3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	Alcuni tratti con dimensione inferiore a 1,50 m al P.1. a causa degli arredi
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevole?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

Scheda EC3 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura	CENTRO DIURNO		
Pagina	EC3.01	PIANI	P.I. - P.T. - P.1
		Note	

Indirizzo: Corso Liberazione 70, 28041 Arona (NO) Data Rilievo: 11/07/2024 Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

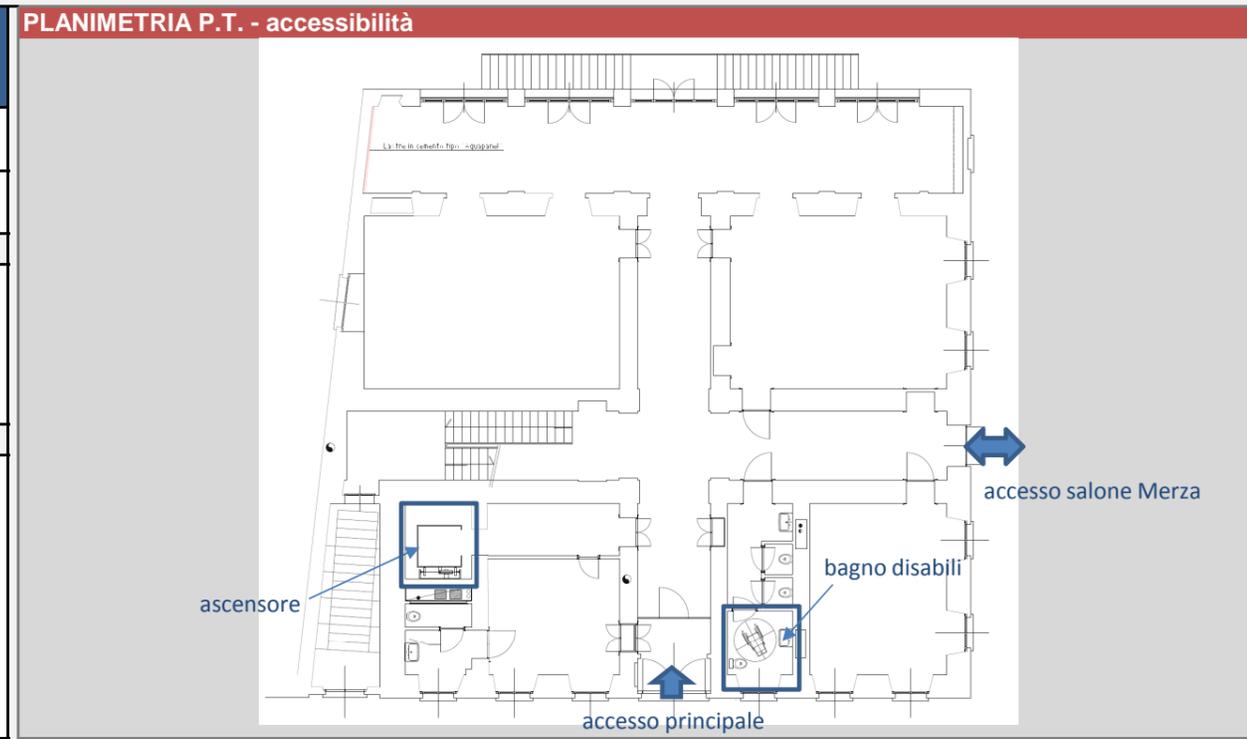

Descrizione	Centro che svolge attività a favore di soggetti portatori di disabilità		
1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X	nessun parcheggio in prossimità
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50		X	marciapiede stretto sull'accesso principale e scalini per entrare
Dislivello		X	
Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		Bagno al P.1 riadattato per attività differenti pur mantnendo i sanitari
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva	X		

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antiscivole?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antiscivole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?	X		
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antiscivole?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC4 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

CENTRO INCONTRO

Pagina

EC4.01

PIANI

P.T. - P.1.

Note

Indirizzo:

Via San Carlo, 32 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE


Descrizione Salone polifunzionale per conferenze e spazio di mostre temporanee

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		Soglia alta in accesso
Dislivello		X	
Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	Bagno per disabili disponibile al Piano terreno con corrimani parziali, lavello non specifico e senza campanello di allarme
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?	X		
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.seminterrato. - accessibilità

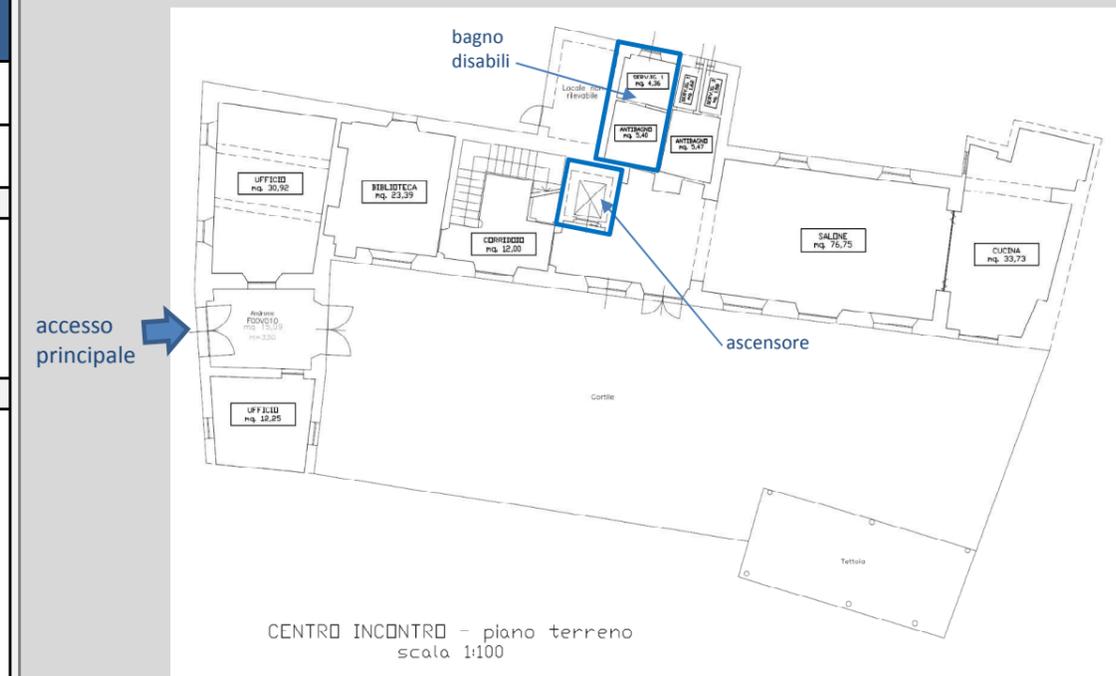

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		Pavimentazioni non complanari raccordate con rampe di differente inclinazione
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	C		rampe di raccordo per i livelli
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC5 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

SALONE MERZAGORA

Pagina

EC5.01

PIANI

P.seminterrato - P. rialzato

Note

Indirizzo:

Corso Liberazione, 60 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione Salone polifunzionale per conferenze e spazio di mostre temporanee


1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50		X	
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal		X	
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	Bagno per disabili disponibile al Piano seminterrato raggiungibile con ascensore
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)	X		
Porta a scorrimento di 0,90 cm?	X		
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?	X		

PLANIMETRIA P.seminterrato. - accessibilità

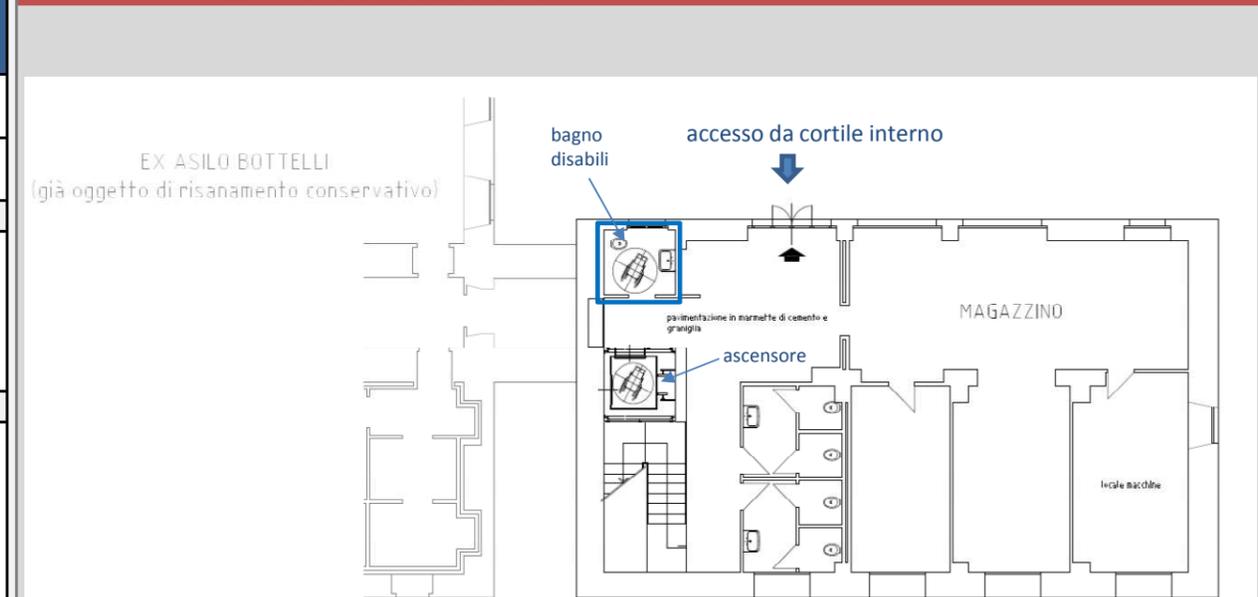

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		Pavimentazioni non complanari all'accesso da strada
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		Pavimento in legno levigato, anche sulle scale.
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC6 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

UFFICIO TURISTICO

Pagina EC6.01

PIANI

P.T

Note

Indirizzo: Piazzale Duca D'Aosta, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE


Descrizione Ufficio turistico su area pubblica presso il lago, presso il punto di imbarco ed alla Stazione ferroviaria

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?	X		Parcheggio per disabili su parcheggio condiviso con imbarco lato lago
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50 Dislivello	X		
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		Bagno per disabili disponibile al Piano Terra
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			non ci sono scale
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X	
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			piano unico senza ascensore
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.seminterrato. - accessibilità

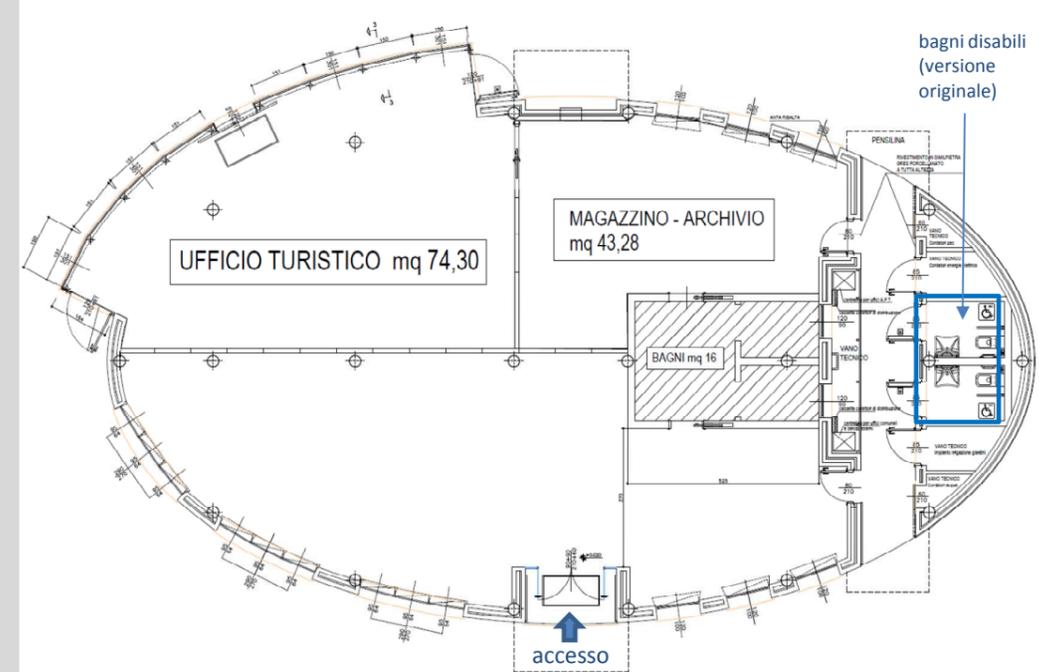

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	N.A.
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X	
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC7 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

MUSEO MINERALOGICO

Pagina EC7.01

PIANI

P. rialzato

Note

Indirizzo: Piazza S. Graziano, 34/15, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Salone polifunzionale per conferenze e spazio di mostre temporanee


1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		rampe presenti ma troppo inclinate
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,		X	
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.seminterrato. - accessibilità

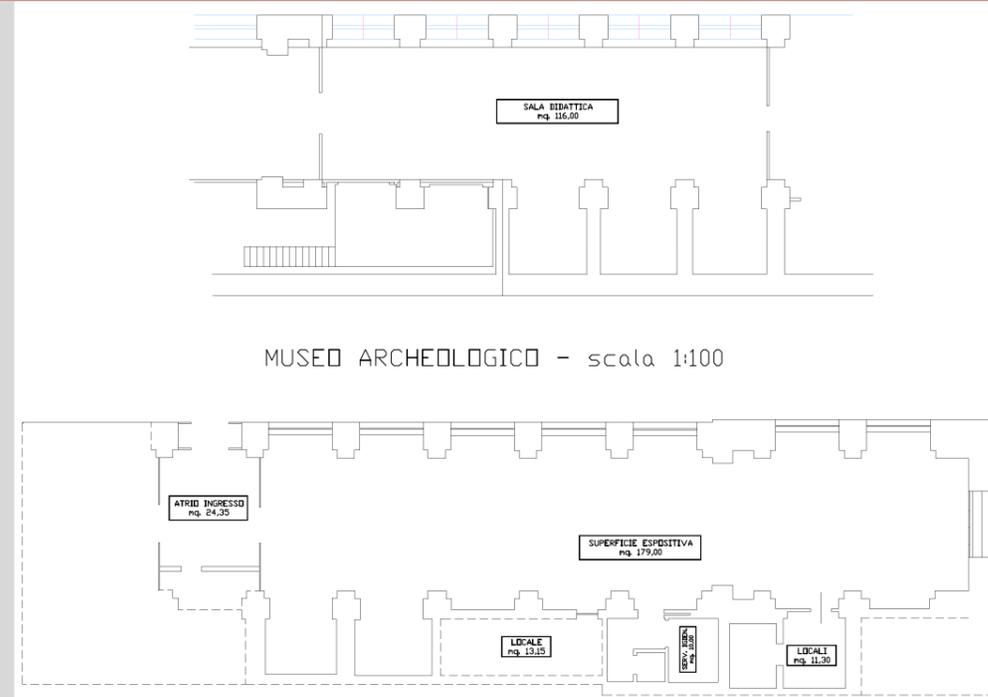

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		Pavimentazioni non complanari all'accesso da strada
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC08 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

MAGAZZINO

Pagina

EC08.01

PIANI

P.T.

Note

Indirizzo:

Via Monterosa – ingresso Via Isonzo, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Magazzino utilizzato per distribuzione al pubblico


1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	Bagno per disabili non disponibile, non è previsto l'accesso al pubblico
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X	
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			Ascensore non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.Rialzato - accessibilità

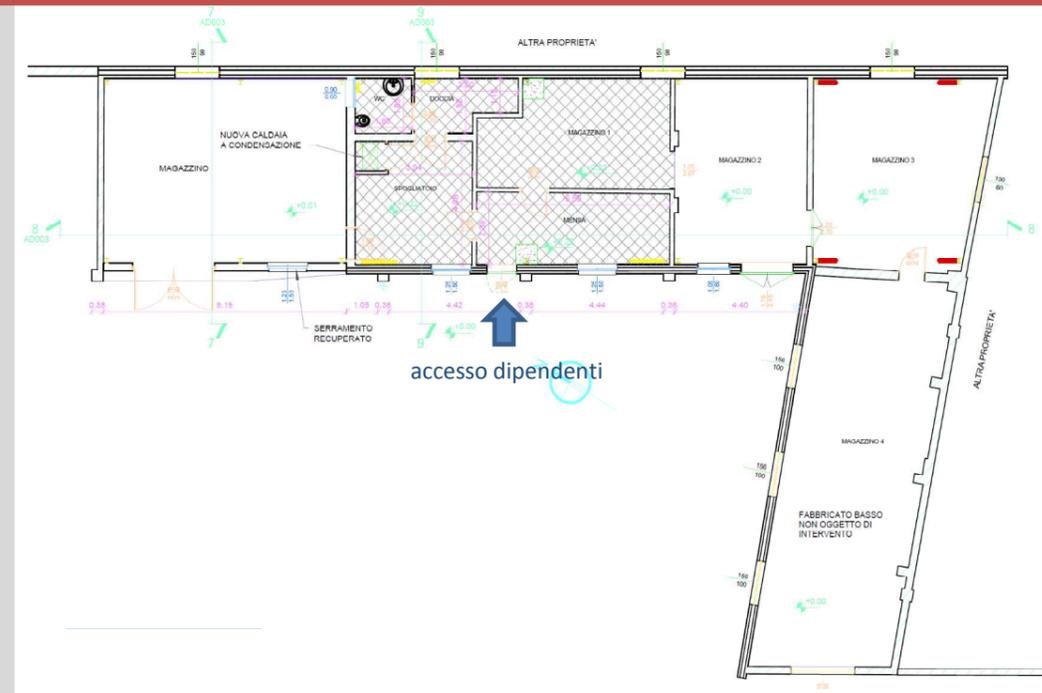

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	Solo P.T.
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X	
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC9 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

DOPO DI NOI / CASA DEL CUORE

Pagina

EC9.01

PIANI

P.Rialzato

Note

Indirizzo:

Via XX settembre, 27, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:


22/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione Biblioteca civica

1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?	X		
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal		X	
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?	X		

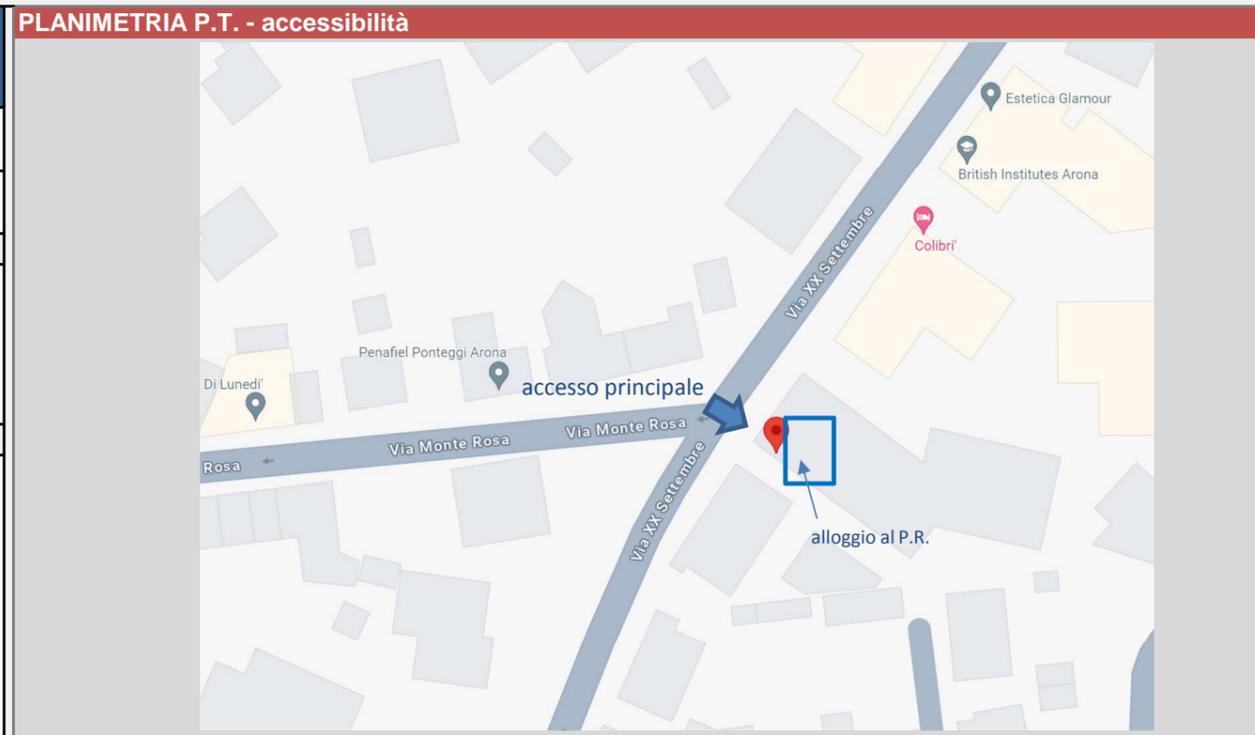

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			servoscala presente
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata andistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro	X		
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			non serve per l'accesso al P.R.
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC10 - Edifici gestionali e socio-culturali

Struttura

EX PRETURA - ENAIP

Pagina EC10.01

PIANI P.seminterrato - P. rialzato

Note Alloggio su P.1.

Indirizzo: Via XX Settembre, 36, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE


GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

PLANIMETRIA P.Rialzato - accessibilità

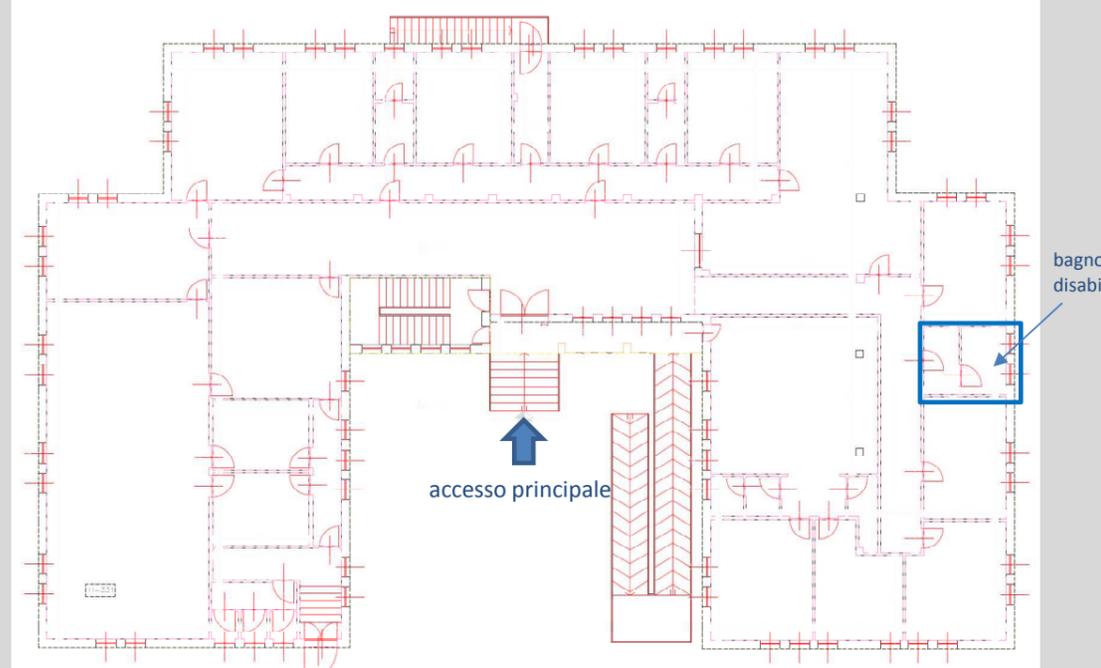

Descrizione Ente formazione

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50		X	
Dislivello			
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?	X		
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	Bagno per disabili disponibile al Piano terreno
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			Ascensore non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	Alloggio sul P.1.
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X	
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

EDIFICI E IMPANTI COMUNALI



Edifici per l'istruzione scolastica

Scheda EC1 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA D'INFANZIA "C. Battisti"

Pagina

EC1.01

PIANI

P.T.

Note

posta sopra Museo

Indirizzo:

Via S. Carlo, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Scuola dell'infanzia


1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50		X	
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal		X	
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		lavabo non conforme per disabili, manca campanello allarme
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva	X	X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			si sviluppa su un unico piano
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X	
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			ascensore non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.R.

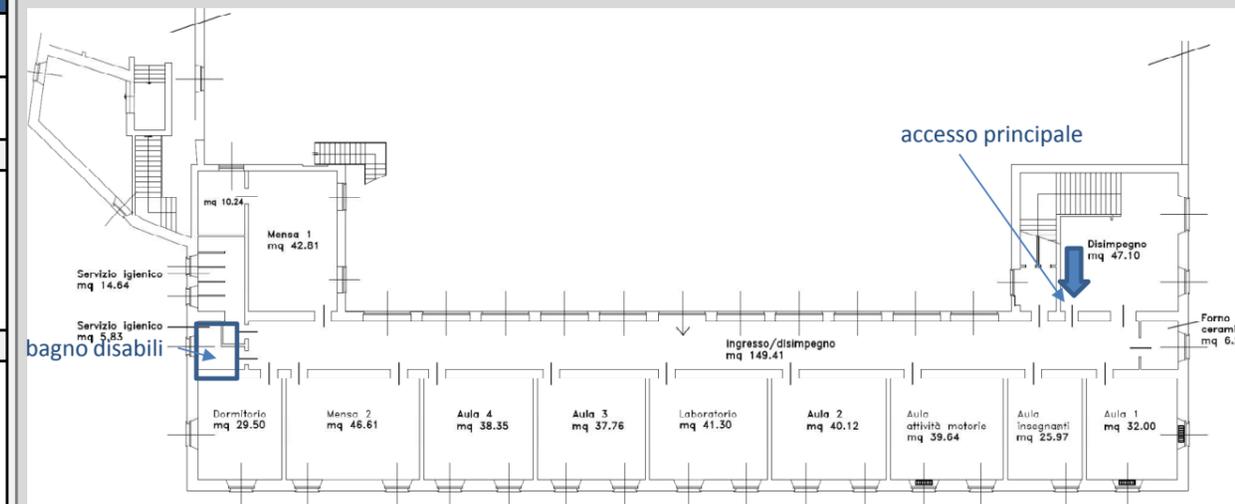

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC2 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA DELL'INFANZIA via PIAVE

Pagina

EC2.01

PIANI

P.T.

Note

presso Scuola primaria USELLINI

Indirizzo:

Via Piave, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Scuola dell'infanzia


1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello			
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?	X		

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	bagni con sanitari per bambini, senza bagno per disabili
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,		X	
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			piano unico con dislivelli interni e rampe di raccordo
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.1.

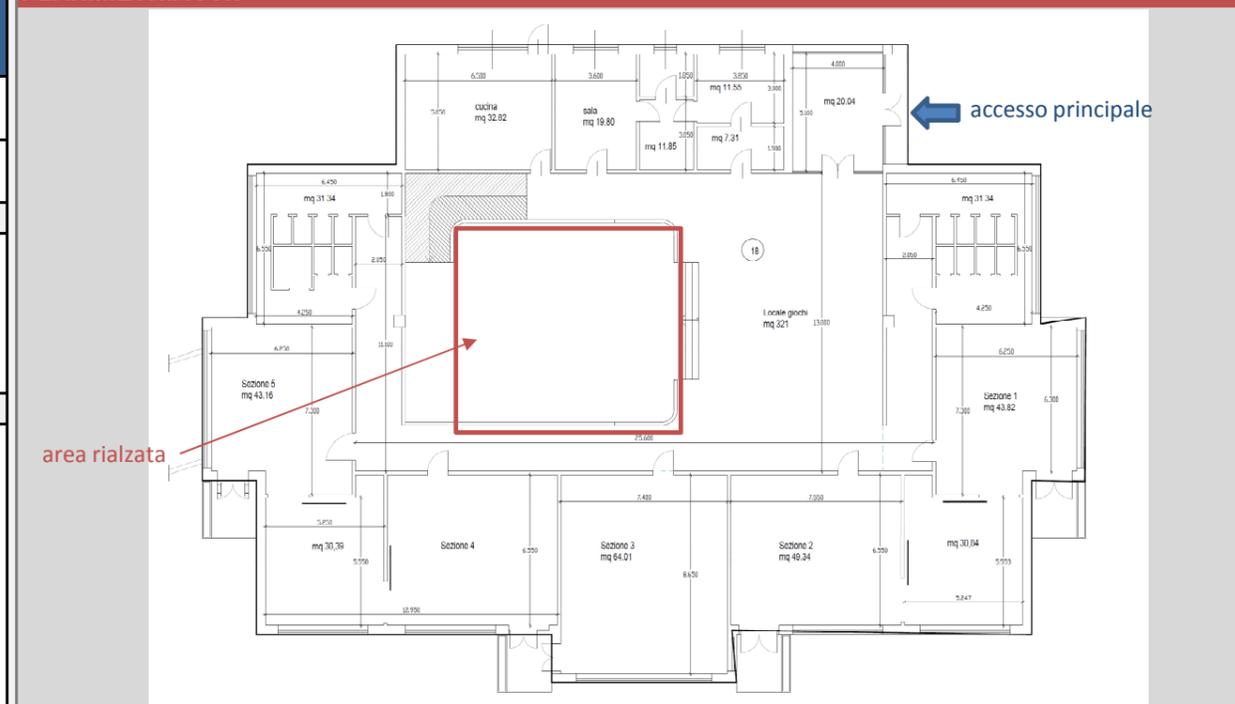

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC3 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK"

Pagina

EC3.01

PIANI

P.T.

Note

Indirizzo:

Via Fratelli Bandiera, 6, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

22/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Scuola primaria


1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello			
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?	X		
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.R.

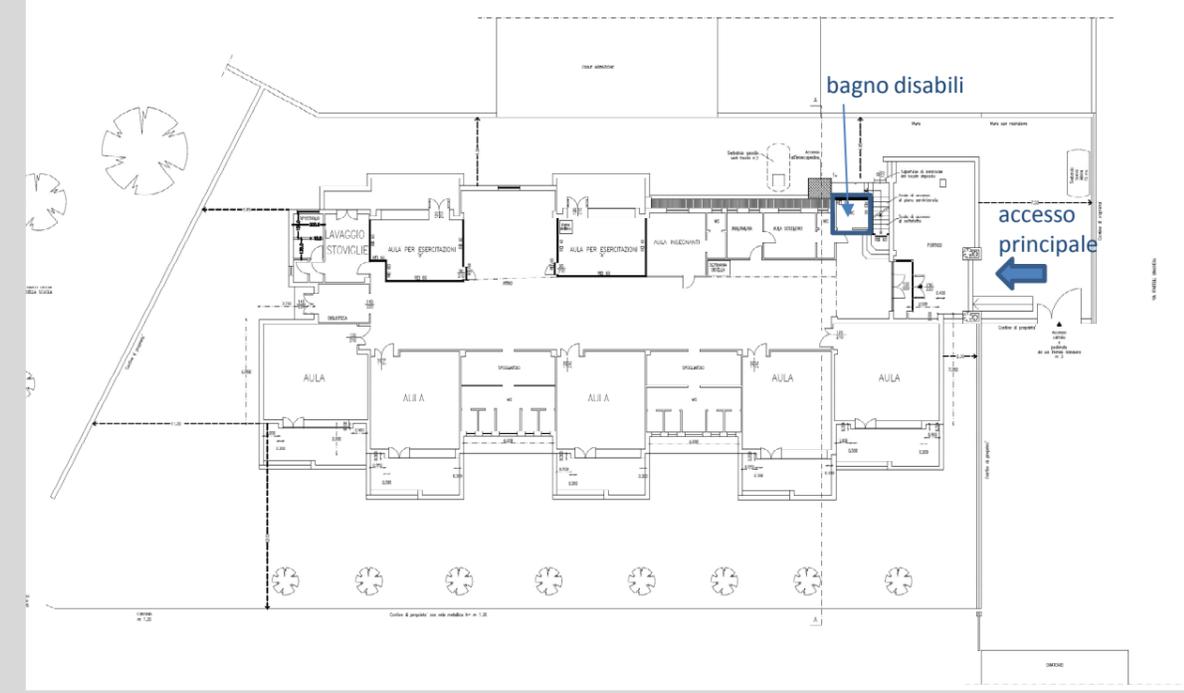

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC4 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI"

Pagina

EC4.01

PIANI

P.T. - P.I. - P.1.

Note

Indirizzo:

Via Monte Nero, 56, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

22/07/2024

Aggiornamento:


GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON USENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione Scuola primaria

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	bagno disabili al P.T.
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			con servoscala
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

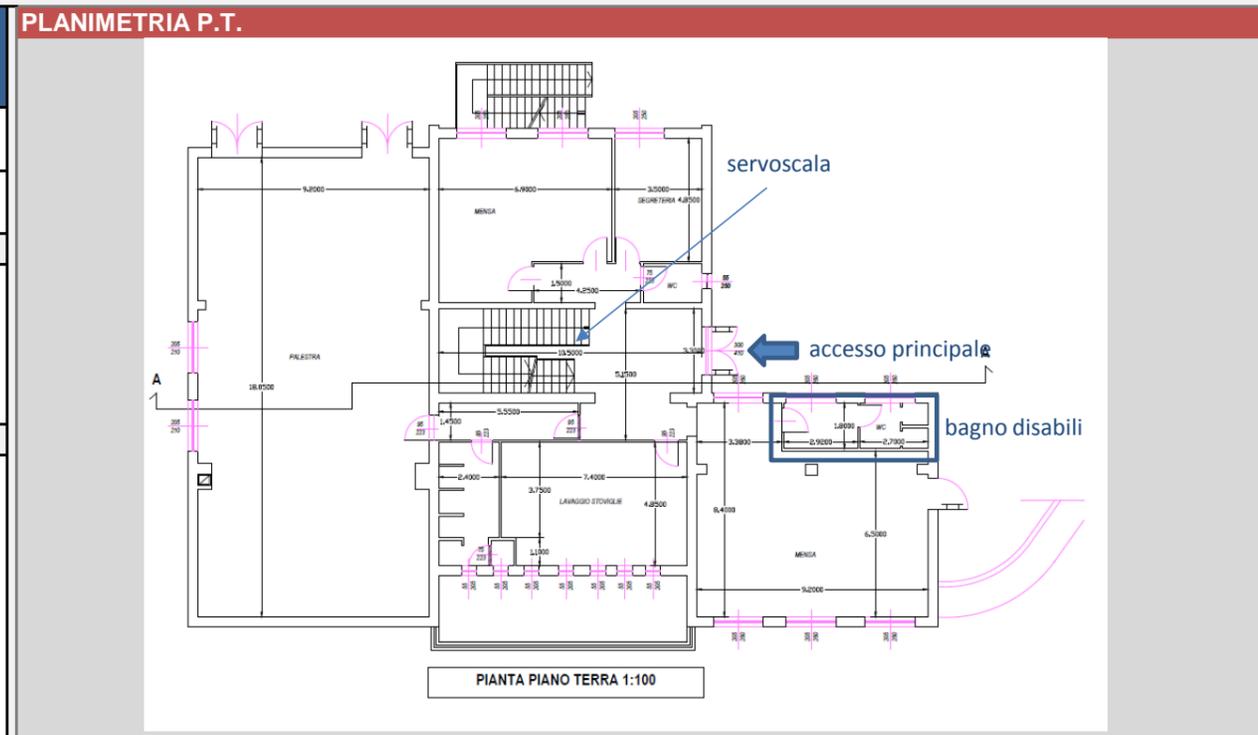

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC5 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA PRIMARIA "NICOTERA"

Pagina

EC5.01

PIANI

P.1.

Note

sopra Museo

Indirizzo:

Via S. Carlo, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Scuola primaria


1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50		X	
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal		X	
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			servoscala presente per collegamento al cortile
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.1.

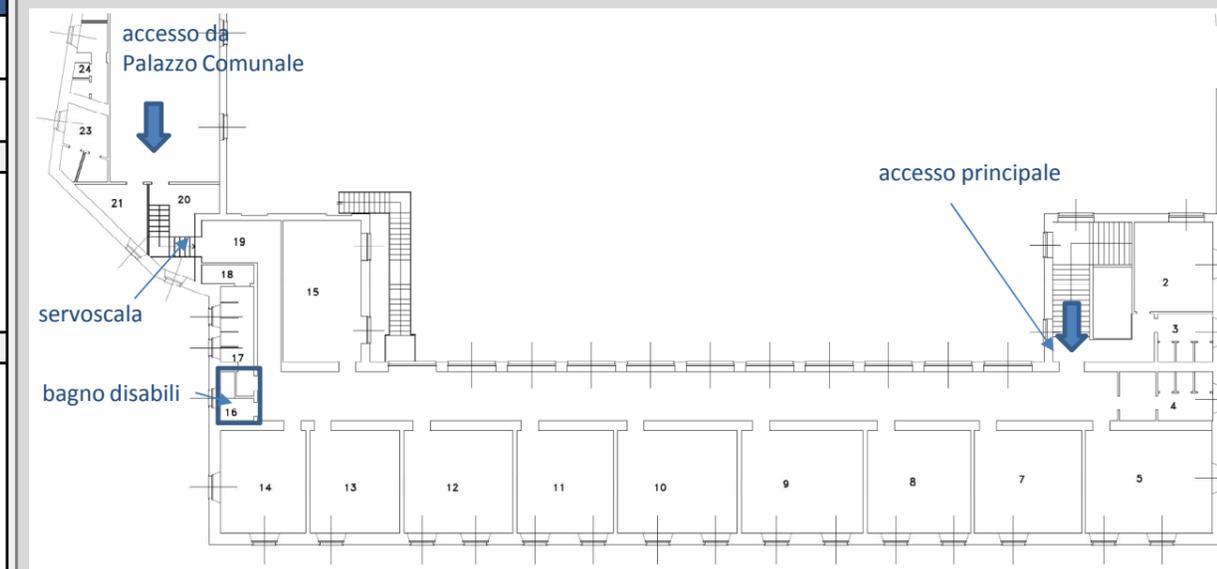

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

Scheda EC6 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA PRIMARIA "USELLINI"

Pagina

EC6.01

PIANI

P.R. - P.I.

Note

presso Scuola primaria USELLINI

Indirizzo:

Via Piave, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:


GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON USENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

Descrizione Scuola primaria

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		rampe di pendenza eccessiva ed inutilizzabili
Dislivello			
Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			presente solo la scala per collegamento tra P.R. e P.I. per cui i disabili devono accedere dall'esterno al P.I.
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistruccelevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

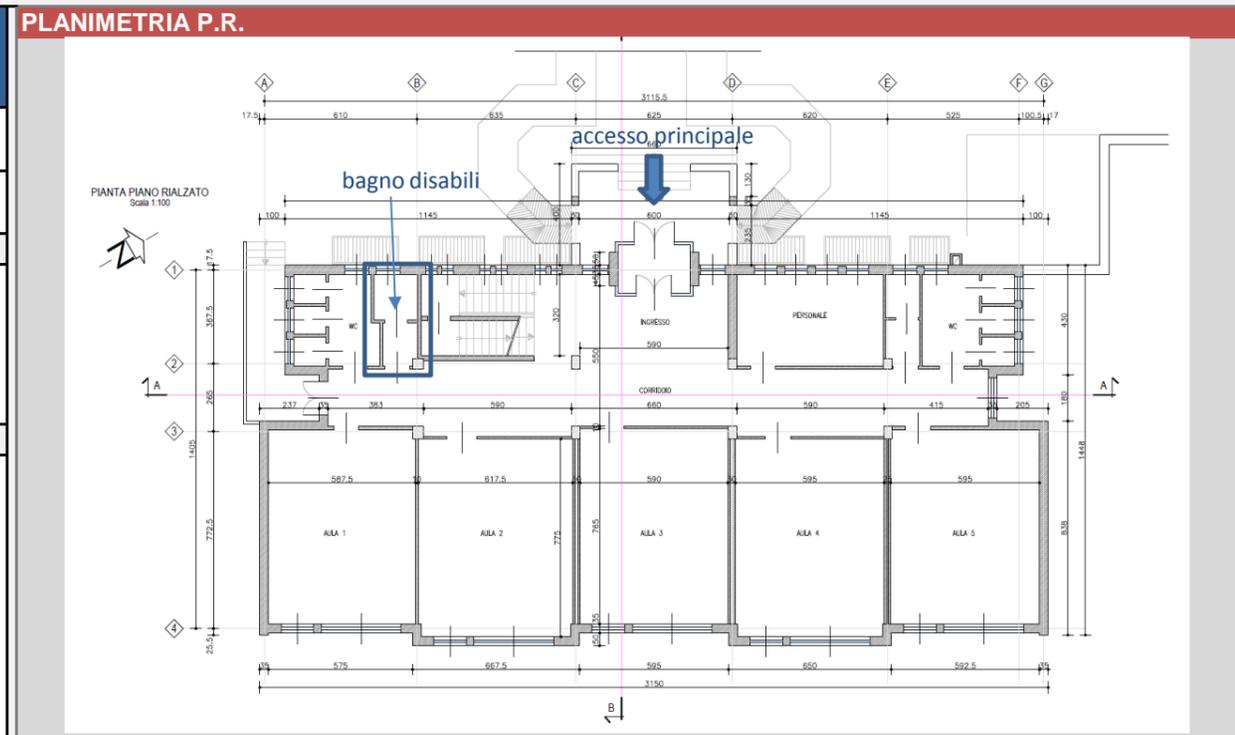

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistruccelevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistruccelevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC7 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA MEDIA "Giovanni XXIII"

Pagina

EC7.01

PIANI

P.I. - P. R. - P.1.

Note

Indirizzo:

Via Monte Rosa, 36, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

22/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione

Asilo nido


1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		Parcheggio tracciato ma poco visibile
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello			
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?	X		
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	bagni dotati di servizi di ridotta dimensione per bambini e fasciatoi per cambio pannolini
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,		X	
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro	X		
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			ascensore non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.R.

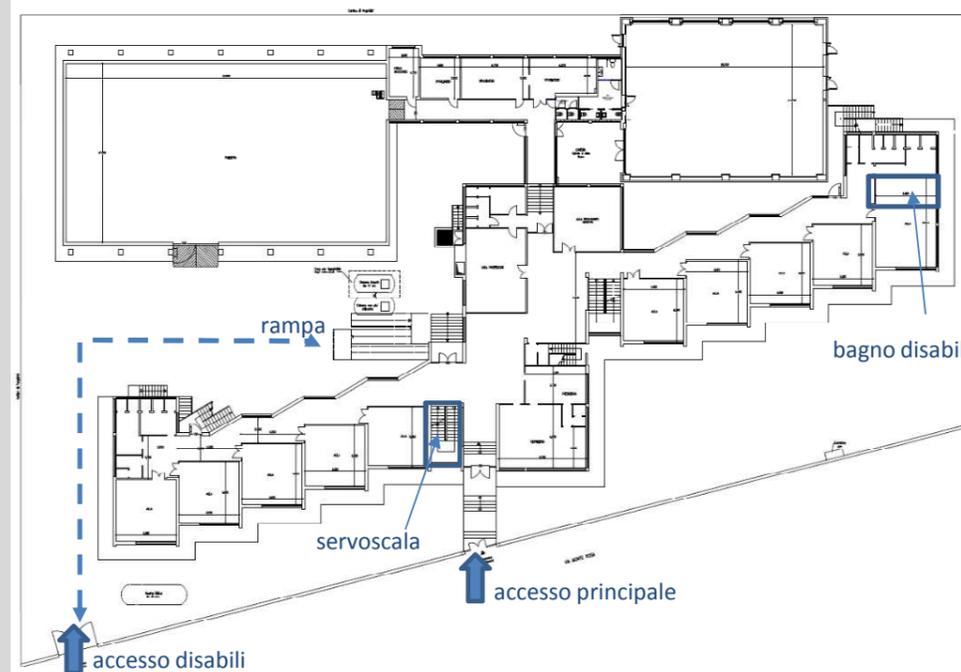

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC8 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

PALAGREEN

Pagina

EC8.01

PIANI

P. T.

Note

Indirizzo:

Via Monte Zeda, 3, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

22/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE


Descrizione Salone polifunzionale e centro vaccinale

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?		X	
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?	X		

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	ascensore non presente

PLANIMETRIA P.T.

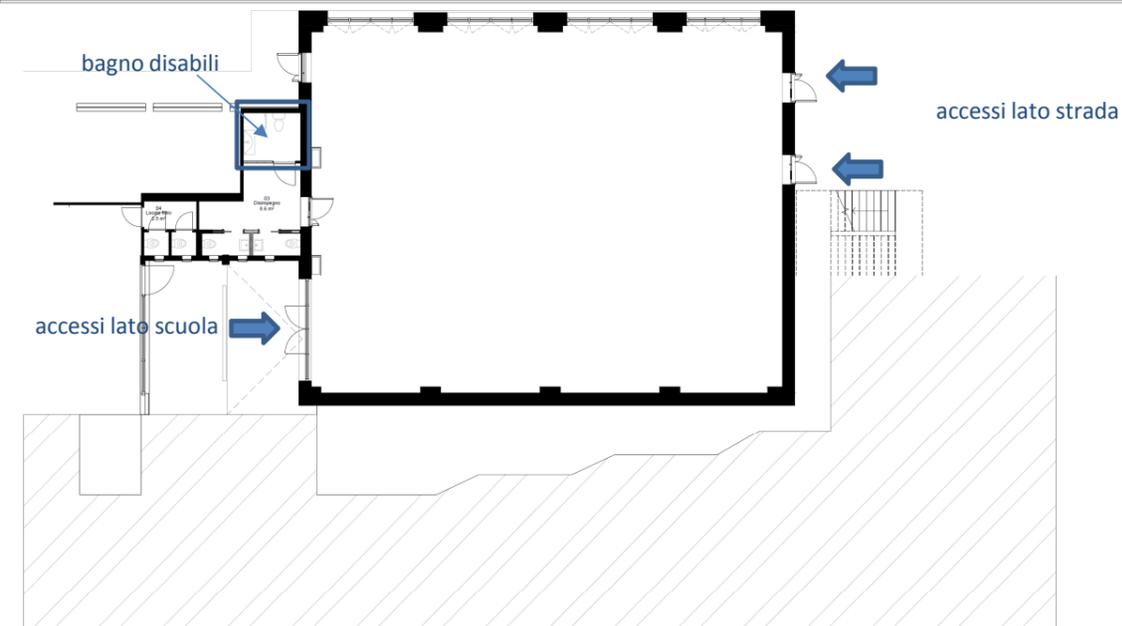

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC9 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

ASILO NIDO LE FIABE DI PAOLA

Pagina

EC9.01

PIANI

P. Rialzato

Note

Indirizzo:

Via Mottarone 23, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

22/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE


GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Asilo nido

1. Parcheggio	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		Parcheggio tracciato ma poco visibile
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello			
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?	X		
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

PLANIMETRIA P,R.

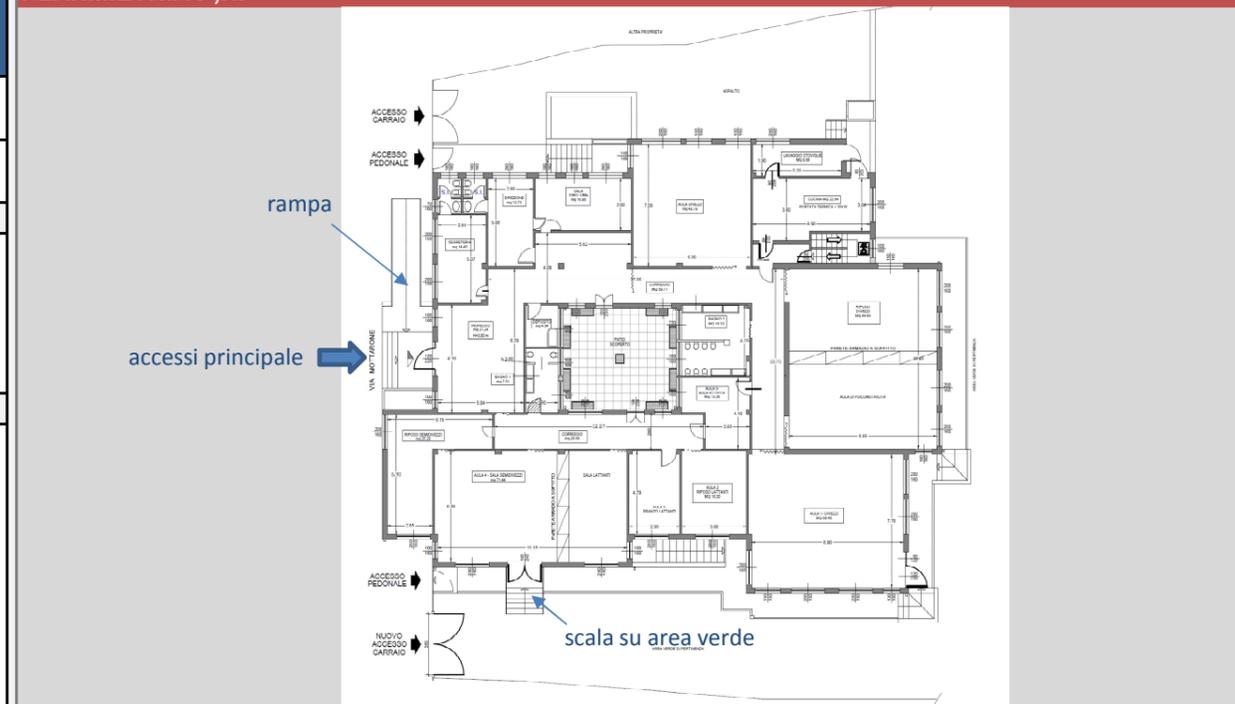

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	bagni dotati di servizi di ridotta dimensione per bambini e fasciatoi per cambio pannolini
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva		X	

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata andistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro	X		
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			ascensore non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

EDIFICI E IMPANTI COMUNALI



Edifici ed impianti sportivi

Scheda EC1 - Edifici ed impianti sportivi

Struttura

PALAZZETTO DELLO SPORT

Pagina EC1.01

PIANI P.R. - P. ammezzato

Note


Indirizzo: Piazzale Vittime di Bologna 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE

PLANIMETRIA P. rialzato - accessibilità

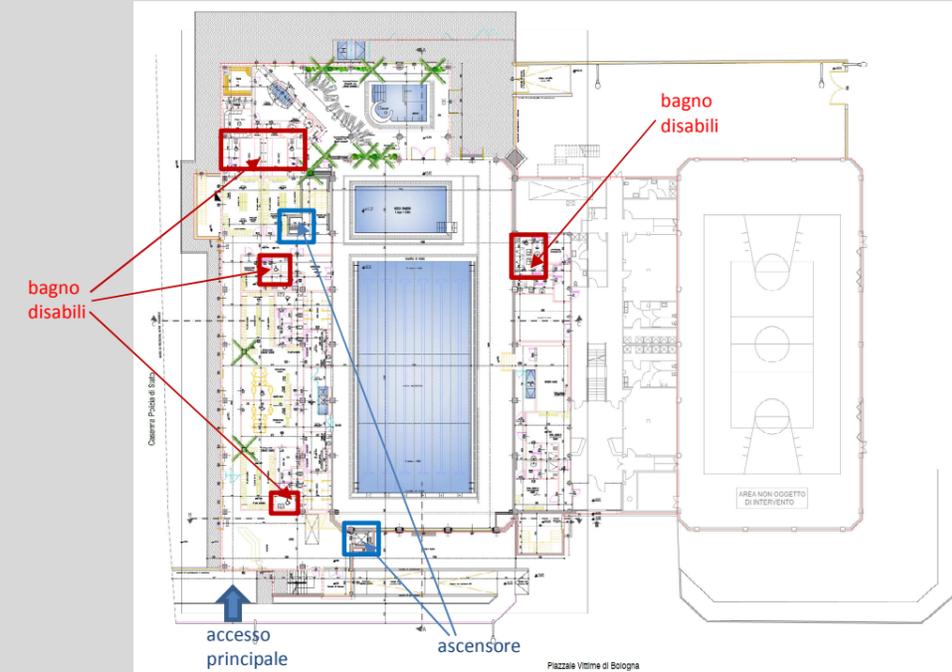

Descrizione Salone polifunzionale per conferenze e spazio di mostre temporanee

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		
Dislivello			
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5	X		
E' presente corrimano ad h=0.90m?	X		
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	Bagni per disabili disponibili al Piano rialzato raggiungibili con ascensore
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata andistrucchiolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?	X		
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?	X		
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano ammezzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC2 - Edifici ed impianti sportivi

Struttura

CAMPO DA CALCIO

Pagina

EC2.01

PIANI

TRIBUNA - SPOGLIATOI

Note

Indirizzo:

Via Monte Nero 47, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

11/07/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

PLANIMETRIA P.T. - accessibilità



Descrizione

Biblioteca civica

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hannopfondità minima di 1,50	X		
Dislivello	X		
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?	X		
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50	X		
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		manca campanello
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):	X		manca rampa per disabili in tribuna
Larghezza minima di 1,20 m	X		
Corretto rapporto tra alzata e pedata	X		
Pedata andistruciolevole?	X		
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro	X		
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	Non c'è ascensore

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistruciolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	X		

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X	
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X	
Le pavimentazioni sono complanari e antistruciolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X	
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

Scheda EC3 - Edifici ed impianti sportivi

Struttura

CAMPO DA TENNIS

Pagina EC3.01

PIANI

P.T.

Note

Indirizzo: Piazzale Vittime di Bologna, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione Campo da Tennis con locale BAR e spogliatoi/bagni

1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso?	X		
Dimensione regolamentare?	X		
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	X		
Segnaletica verticale conforme alla normativa?	X		
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	X		
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		alcune soglie con altezza da rivedere
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:	X		
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta	X		
Spazio di manovra min: 150x150 cm	X		
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole	X		
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm	X		
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,	X		
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza	X		
Rubinetteria a leva	X		

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			non presente
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X	
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.T. - accessibilità



3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Rialzato	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?	X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			non presente
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

Scheda EC4 - Edifici ed impianti sportivi

Struttura

CAMPO DA TENNIS - CIRCOLO NAUTICO

Pagina EC4.01

PIANI P.T.

Note

Indirizzo: Piazzale Vittime di Bologna, 28041 Arona NO

Data Rilievo:

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UIDENTI

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

Descrizione Campo da Tennis con locale BAR e spogliatoi/bagni


1. Parcheggi	SI	NO	NOTE
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X	parcheggi a pagamento adiacenti
Dimensione regolamentare?		X	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X	
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X	
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?		X	
2. Accesso area esterna	SI	NO	NOTE
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50	X		alcune soglie con altezza da rivedere
Dislivello		X	
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X	
E' presente corrimano ad h=0.90m?		X	
E' presente un percorso tattile?		X	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal	X		
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?		X	

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici	SI	NO	NOTE
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:		X	manca bagno per disabili
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta		X	
Spazio di manovra min: 150x150 cm		X	
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X	
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X	
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,		X	
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50		X	
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X	
Rubinetteria a leva		X	

3.2 Collegamenti verticali	SI	NO	NOTE
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			non presente
Larghezza minima di 1,20 m		X	
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X	
Pedata antistrucchiolevole?		X	
Segnale inizio e fine scala		X	
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro		X	
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?		X	
Corrimano ad H= 0,90 m ?		X	
Ascensore			non presente
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)		X	
Porta a scorrimento di 0,90 cm?		X	
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X	

PLANIMETRIA P.T. - accessibilità

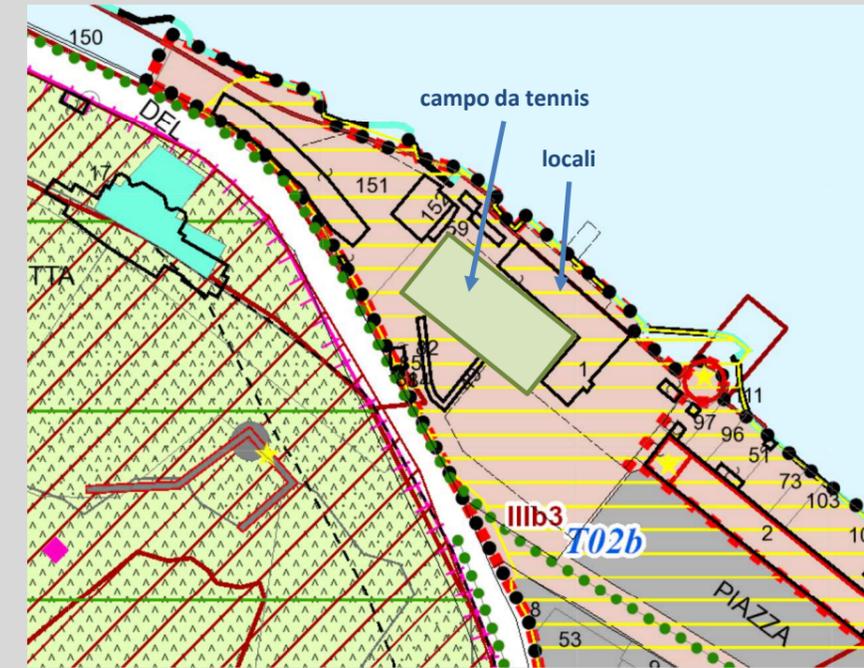

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?	X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	X		
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?		X	
Le porte hanno luce minima di 80 cm?	X		
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?		X	

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo	SI	NO	NOTE
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?			non presente
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?			
Le pavimentazioni sono complanari e antistrucchiolevoli?			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			

ALTRI EDIFICI E SPAZI DI SERVIZIO PUBBLICO



Servizi pubblici principali

Scheda SP1 - Servizi pubblici principali

Struttura

STAZIONE FFSS

Pagina

PIANI

ESTERNI E INTERNI

Note

Indirizzo: Piazza Duca d'Aosta, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP2 - Servizi pubblici principali

Struttura

BIGLIETTERIA NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: Corso Repubblica 11, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

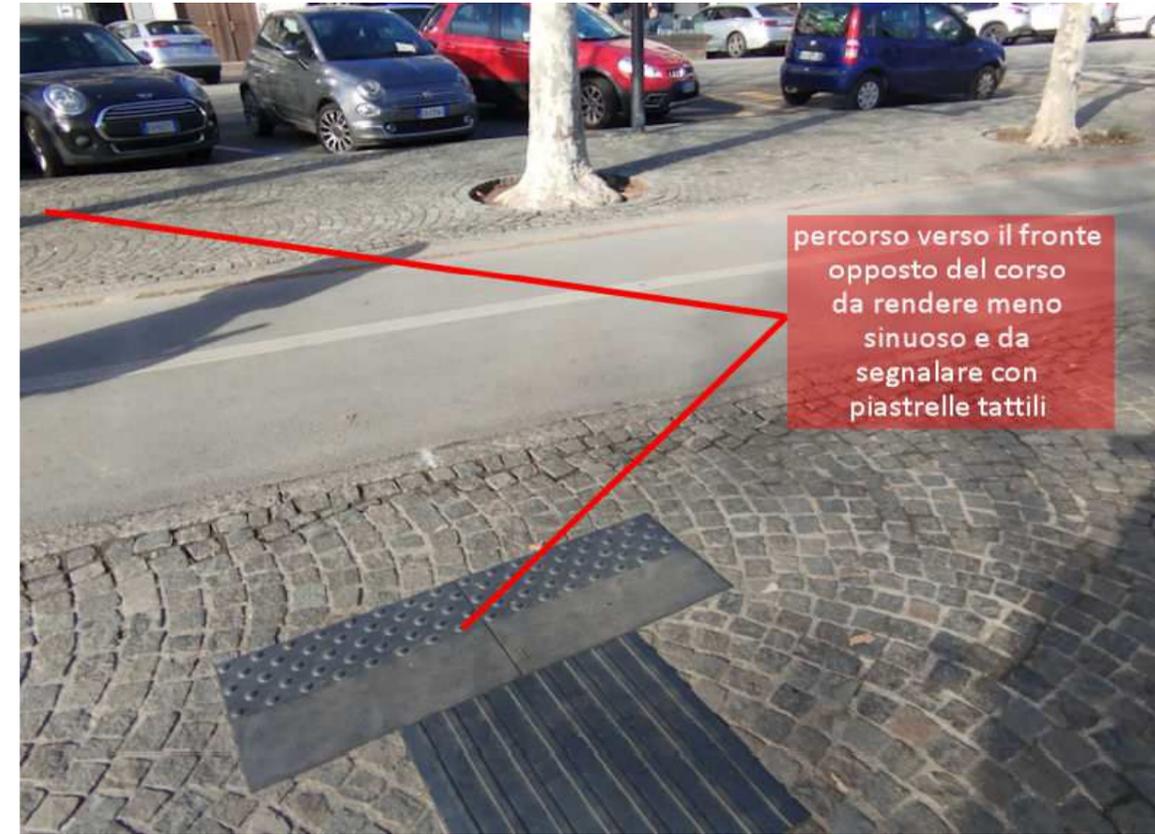

Scheda SP3 - Servizi pubblici principali

Struttura

PRESIDIO SANITARIO TERRITORIALE

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: Via San Carlo 11, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

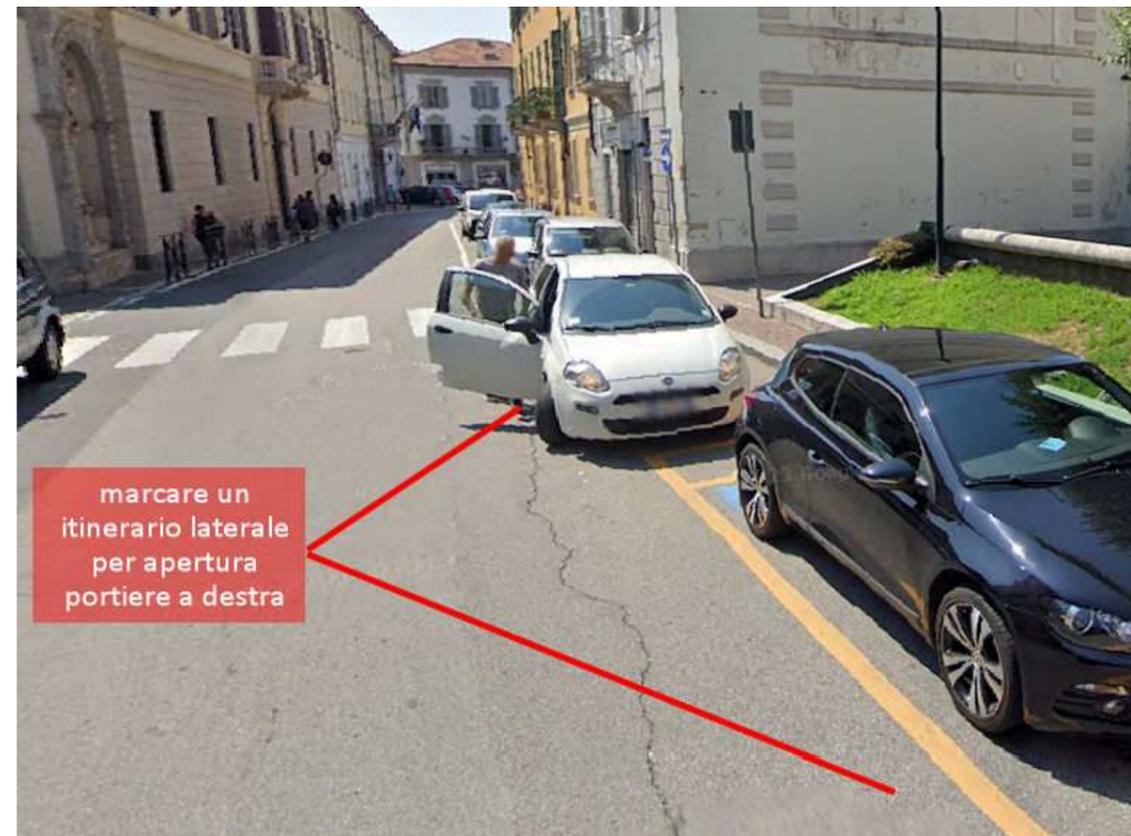

Scheda SP4 - Servizi pubblici principali

Struttura

ORATORIO E TEATRO SAN CARLO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni 17 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP5 - Servizi pubblici principali

Struttura

SOCIETA' COOPERATIVA CASA DEL POPOLO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Roma 80 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP6 - Servizi pubblici principali

Struttura

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ARONA ONLUS

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Mottarone 17 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP7 - Servizi pubblici principali

Struttura

CASERMA DEI CARABINIERI

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Francesco Baracca 35 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP8 - Servizi pubblici principali

Struttura

CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Dante Alighieri / Via Francesco Petrarca - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



ALTRI EDIFICI E SPAZI DI SERVIZIO PUBBLICO



Edifici per l'istruzione scolastica

Scheda SP1 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Monte Nero, 15a - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP2 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA PAPA GIOVANNI

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 4 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP3 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN GIORGIO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Grigioni, 11 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:





Scheda SP5 - Edifici per l'istruzione scolastica

Struttura

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PARITARIA DE FILIPPI (ora in disuso)

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: Piazzale San Carlo, 1 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

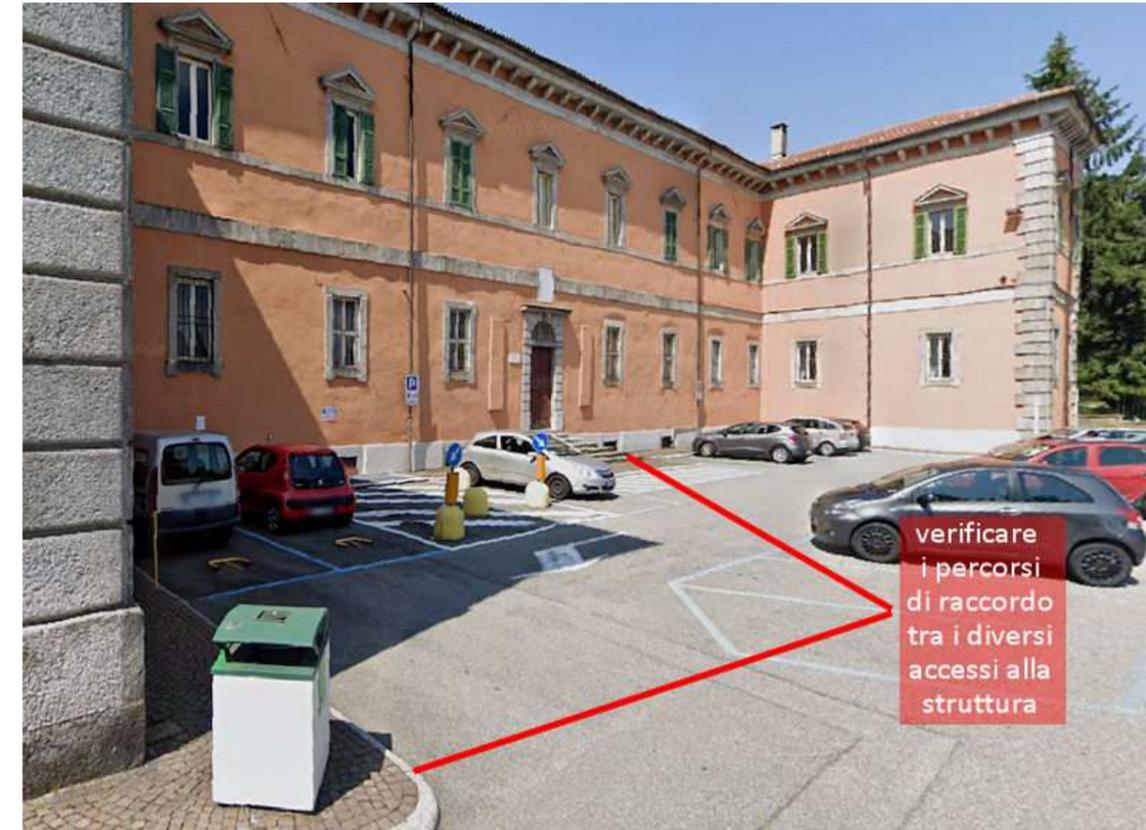

ALTRI EDIFICI E SPAZI DI SERVIZIO PUBBLICO



Spazi pubblici verdi e balneari

Scheda SP1 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

SPIAGGIA DELLE ROCCHETTE

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Piazza Gorizia 1 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:




accessibilità in ingresso da migliorare con inserimento stallo disabili ben evidente, segnalazione del vialetto di ingresso e segnalazione del varco non adatto ai disabili per il parcheggio sul retro sottopasso



gradinate non accessibili e con gradini non facilmente individuabili (prevedere un nastro segnalatore e anche una rampa di accesso almeno alla prima gradinata)



rampa pericolosa per la pendenza trasversale ingannevole ed il fondo sdruciolevole da ricostruire con le adeguate modalità e la protezione

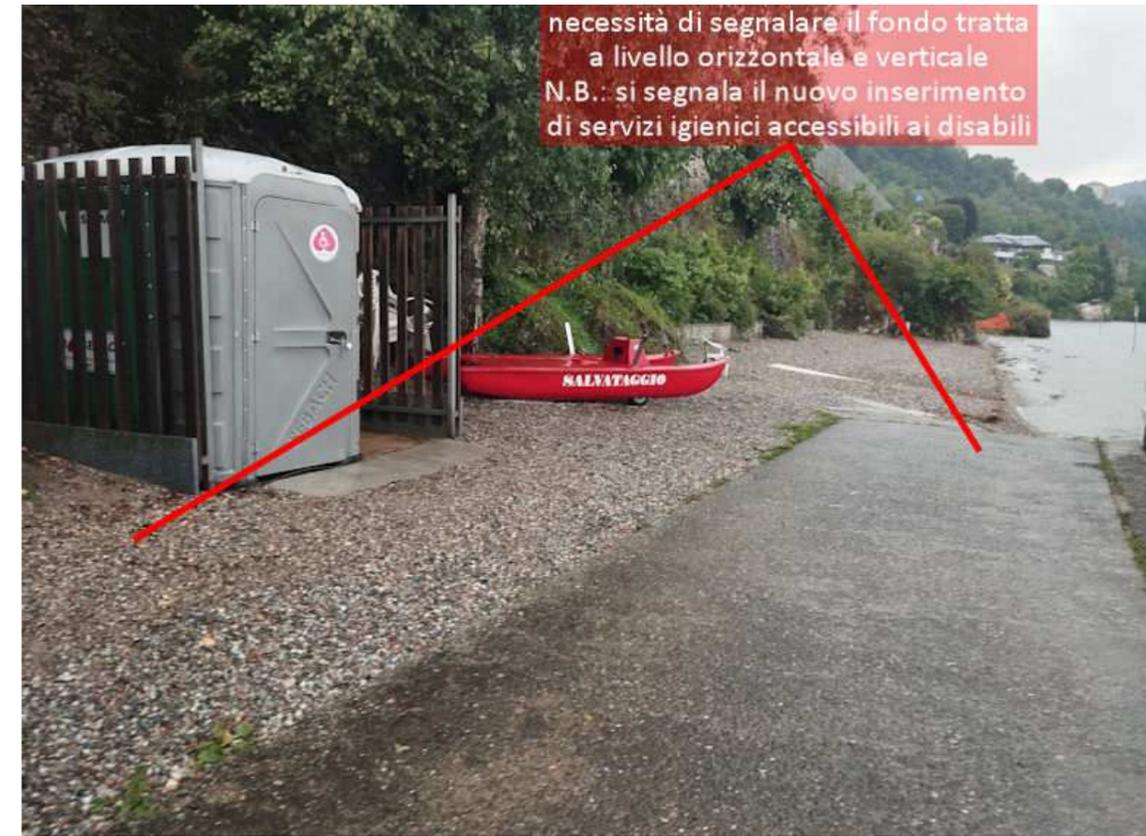

necessità di segnalare il fondo tratta a livello orizzontale e verticale N.B.: si segnala il nuovo inserimento di servizi igienici accessibili ai disabili

Scheda SP2 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

ZONA DEL LIDO E LUNGOLAGO ANNESSO

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: Corso Europa - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

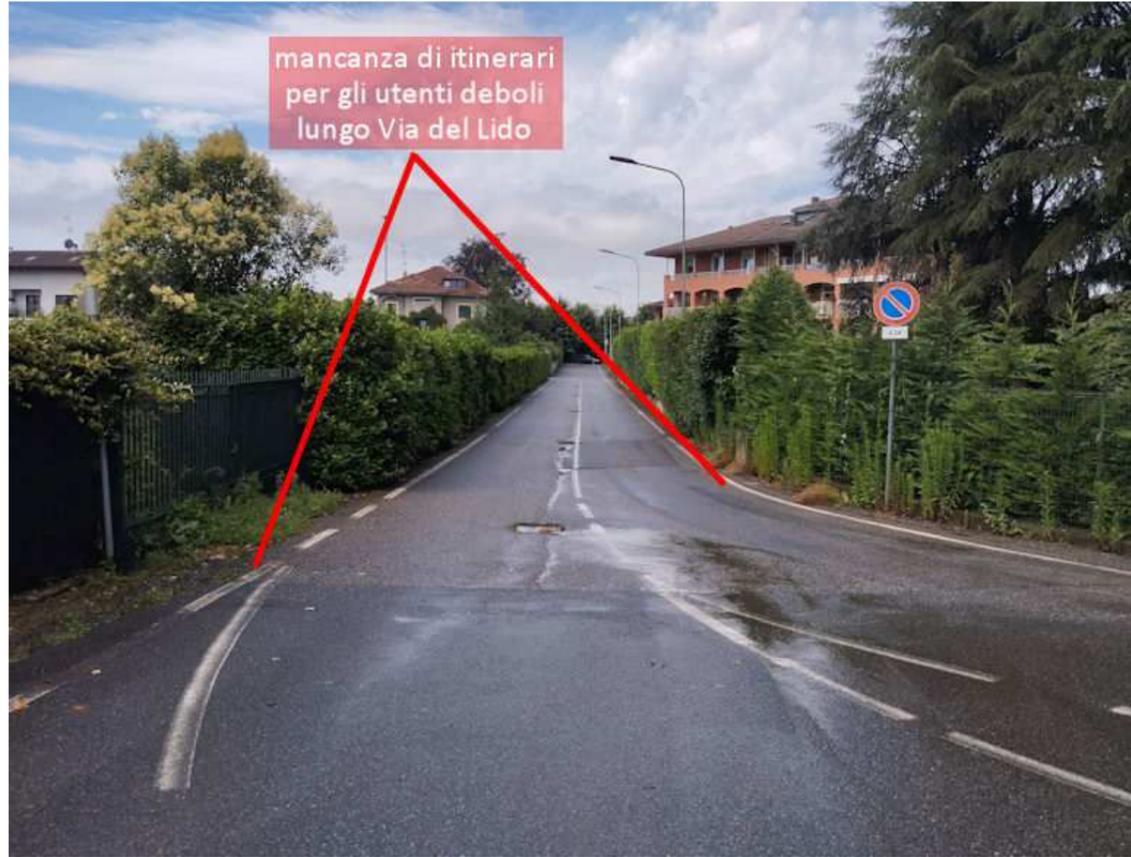

Scheda SP3 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

SPIAGGIA DEL SORRISO E LUNGOLAGO ANNESSO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Corso Europa - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP4 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

AREA NAUTICA DI VIA DEL PORTO E ADIACENZE

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: Corso Europa e Via del Porto - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

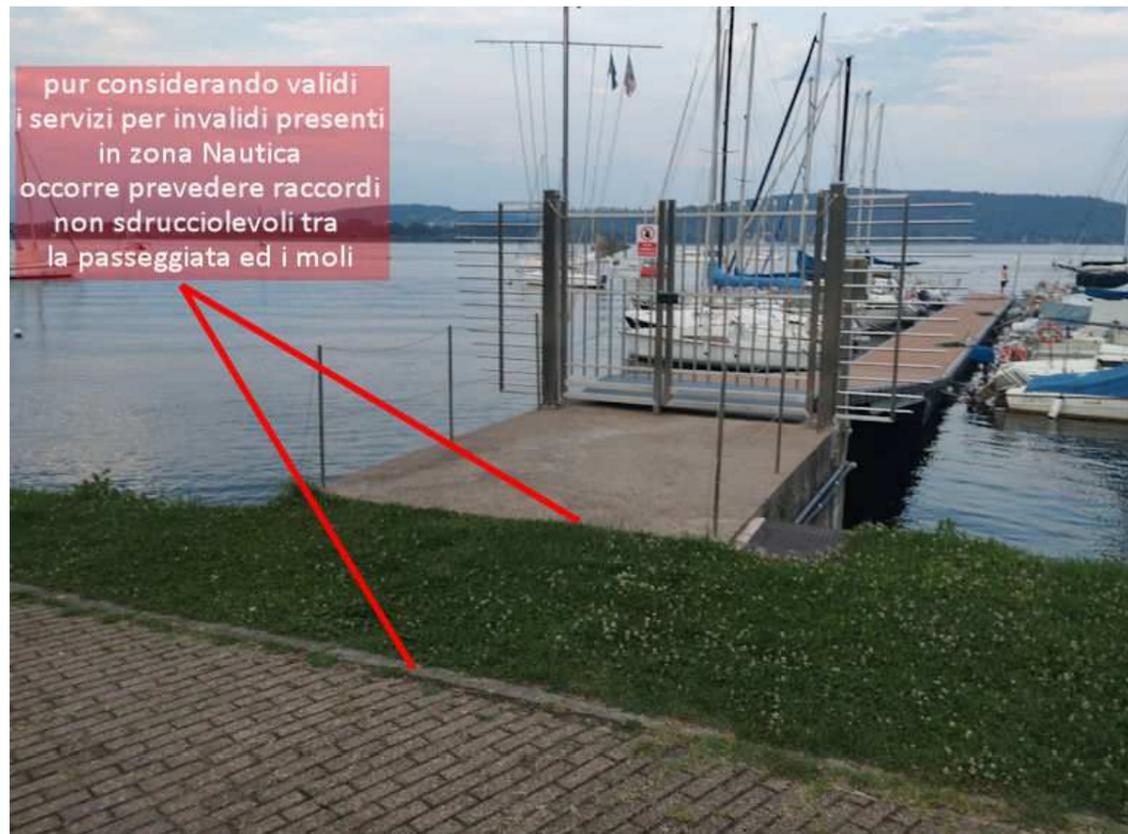

Scheda SP5 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

PARCO COMUNALE VILLA LEUTHOLD

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Milano - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP6 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

PARCO INSIEME DI VIA MONTE NERO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Monte Nero c/o Torrente Vevera - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



segnalazione attraversamento con piastrelle tattili LOGES alle estremità



previsione cancelletto apribile da soggetti in carrozzina e definizione itinerario per ciechi-ipoovedenti e non sdruciolevole



itinerario agibile per ciechi e ipovedenti e per invalidi in carrozzina verso l'area di seduta con potenziamento alberata



marciapiede da attuarsi in curva per ridurre le scomodità e velocizzare il movimento pedonale

allargamento marciapiede per evitamento ostacoli

Scheda SP7 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

PLAYGROUND SAN LUIGI E AREA CANI

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: tra Via San Luigi e Via Piave - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

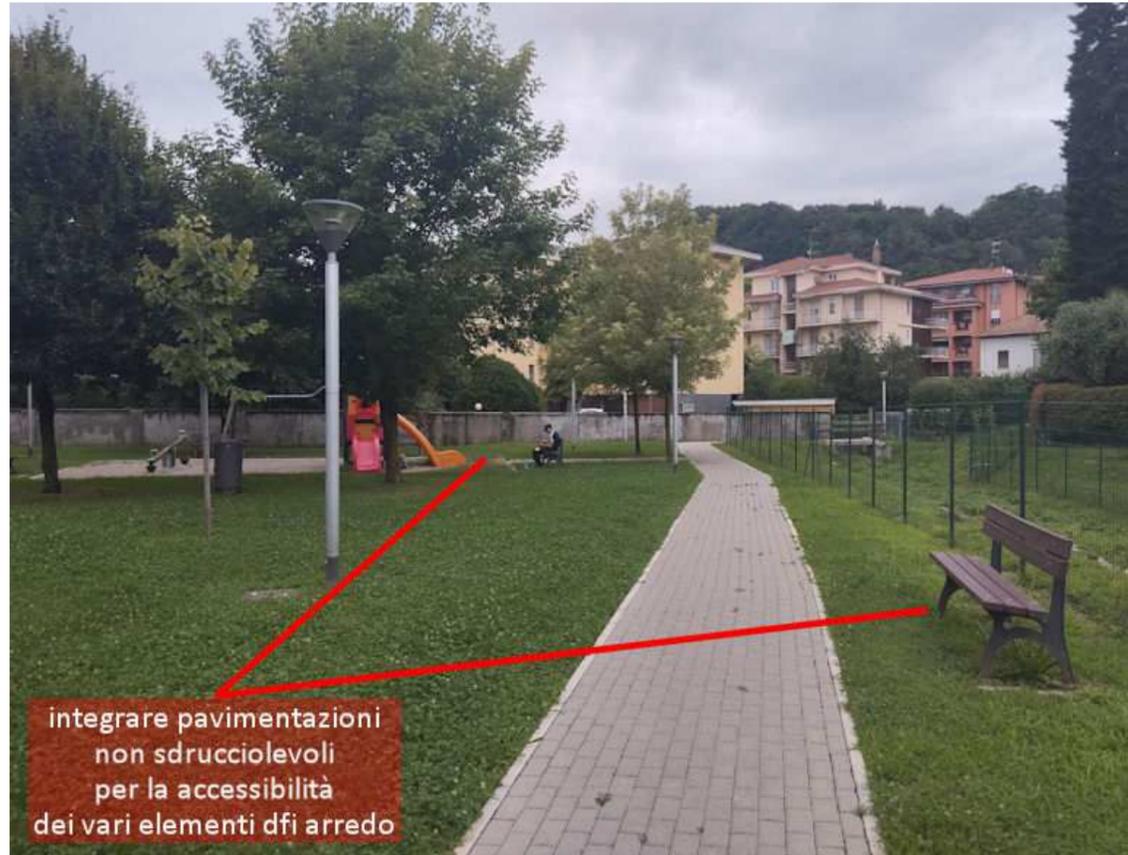

Scheda SP8 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

ACCESSO PARCO NATURALE LAGONI DI MERCURAGO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Gattico, 6 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda SP9 - Spazi pubblici verdi e balneari

Struttura

ROCCA DI ARONA

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via alla Rocca, 18 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



ALTRI SITI DI INTERESSE RELIGIOSO E COMUNITARIO



Principali contesti religiosi

Scheda AS1 - Principali contesti religiosi

Struttura

CHIESE SU VIA FEDERICO BORROMEO

Pagina

PIANI

ESTERNI E INTERNI

Note

Indirizzo:

Via Federico Borromeo, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS2 - Principali contesti religiosi

Struttura

CONTESTO DI SAN GRAZIANO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Piazza San Graziano, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS3 - Principali contesti religiosi

Struttura

CHIESA DI SANTA MARTA

Pagina

PIANI



ESTERNI E INTERNI

Note

Indirizzo: Piazza del Popolo, 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

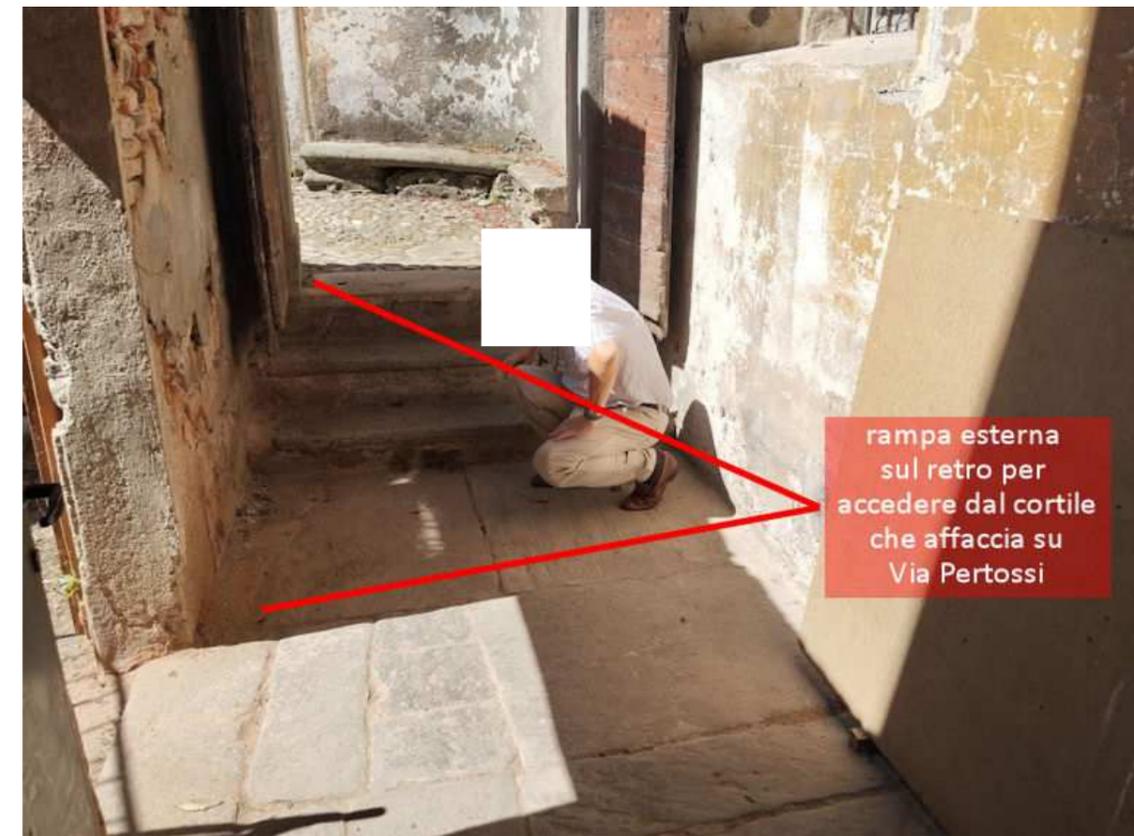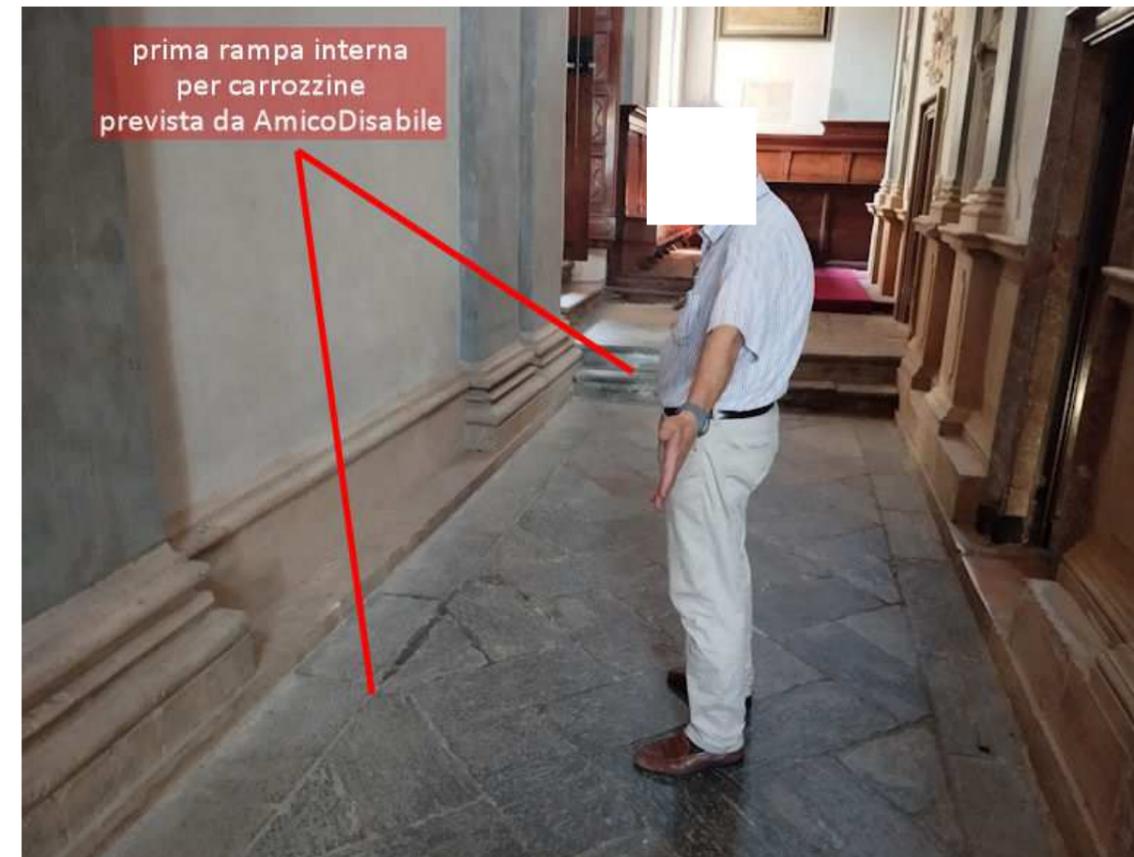

Scheda AS4 - Principali contesti religiosi

Struttura

CHIESA DEL SACRO CUORE

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: via Monte Bianco, 2 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS5 - Principali contesti religiosi

Struttura

CHIESA DI SAN GIORGIO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Dante Alighieri, 14 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS6 - Principali contesti religiosi

Struttura

PARROCCHIA DI SAN LUIGI

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Piave ang. Via San Luigi - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS7 - Principali contesti religiosi

Struttura

STATUA SAN CARLONE E CHIESA SAN CARLO BORROMEIO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note


Indirizzo: Piazzale San Carlo - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



gradini da eliminare già come attraversamenti stradali di raccordo tra parcheggio e chiesa

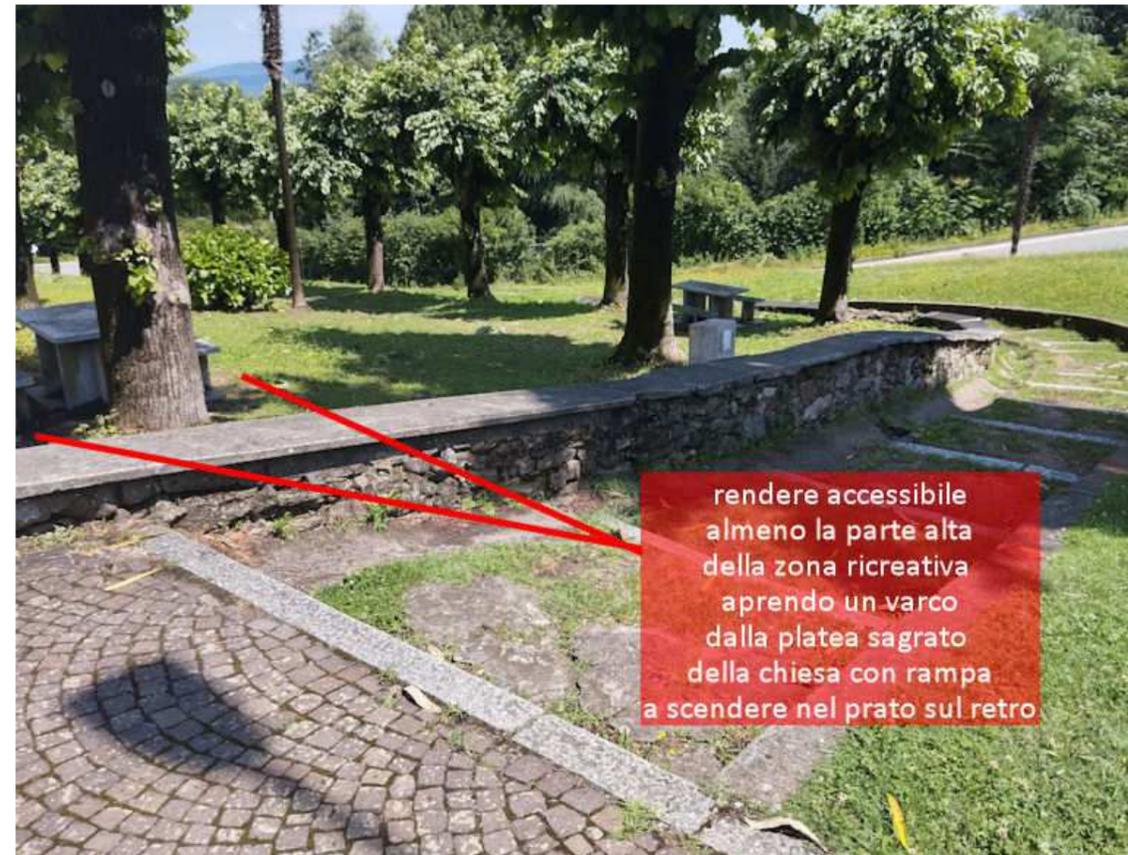

rendere accessibile almeno la parte alta della zona ricreativa aprendo un varco dalla platea sagrato della chiesa con rampa a scendere nel prato sul retro



prevedere una serie di servoscale elettrici (da valutare un eventuale percorso sul retro con serie di rampe)



motivi impossibilitanti alla risalita verso la Statua del San Carlone per cui si prevede un pannello multisensoriale con vista sia sulla statua che sulla chiesa

Scheda AS8 - Principali contesti religiosi

Struttura

CHIESA DI MONTRIGIASCO

Pagina

PIANI


ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Conciliazione - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

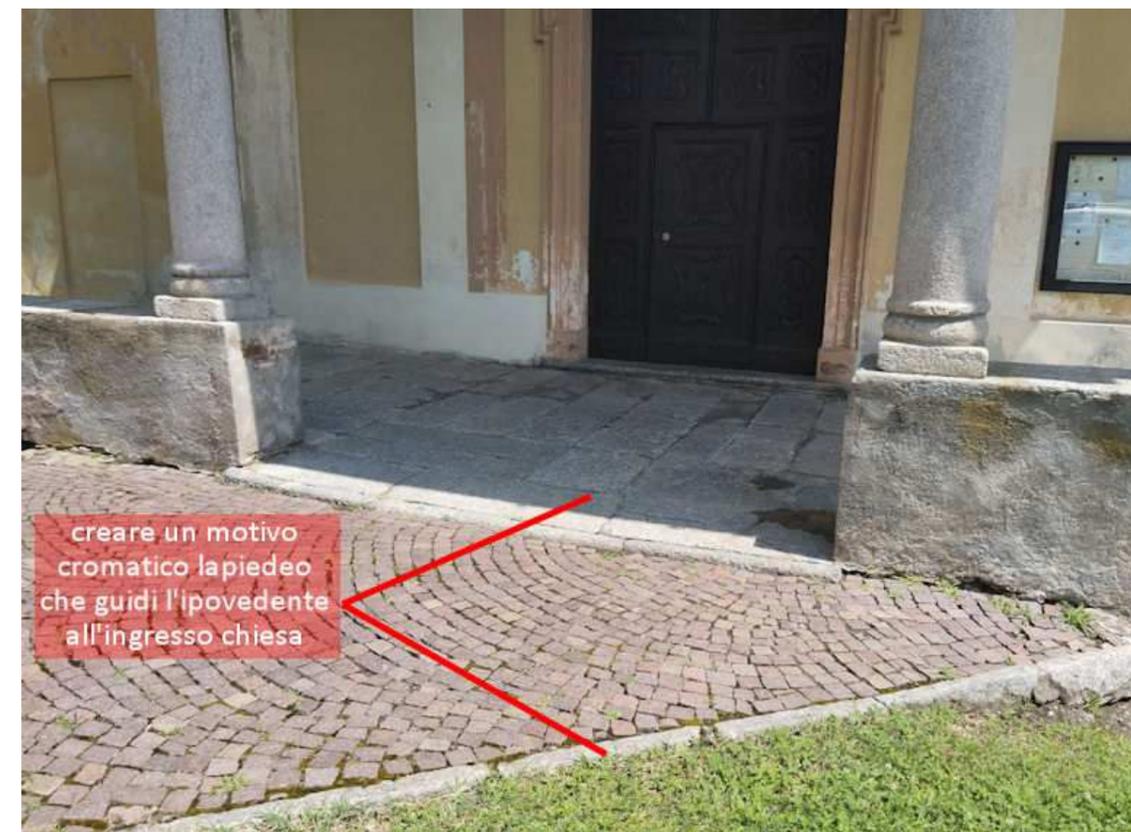

ALTRI SITI DI INTERESSE RELIGIOSO E COMUNITARIO



Cimiteri e relativi contesti

Scheda AS1 - Cimiteri e relativi contesti

Struttura

CIMITERO DI ARONA

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Isonzo / Via Monte Rosa - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo:

01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS2 - Cimiteri e relativi contesti

Struttura

CIMITERO DI MERCURAGO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Grigioni - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



Scheda AS3 - Cimiteri e relativi contesti

Struttura

CIMITERO DI MONTRIGIASCO

Pagina

PIANI



ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Alessandro Volta - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

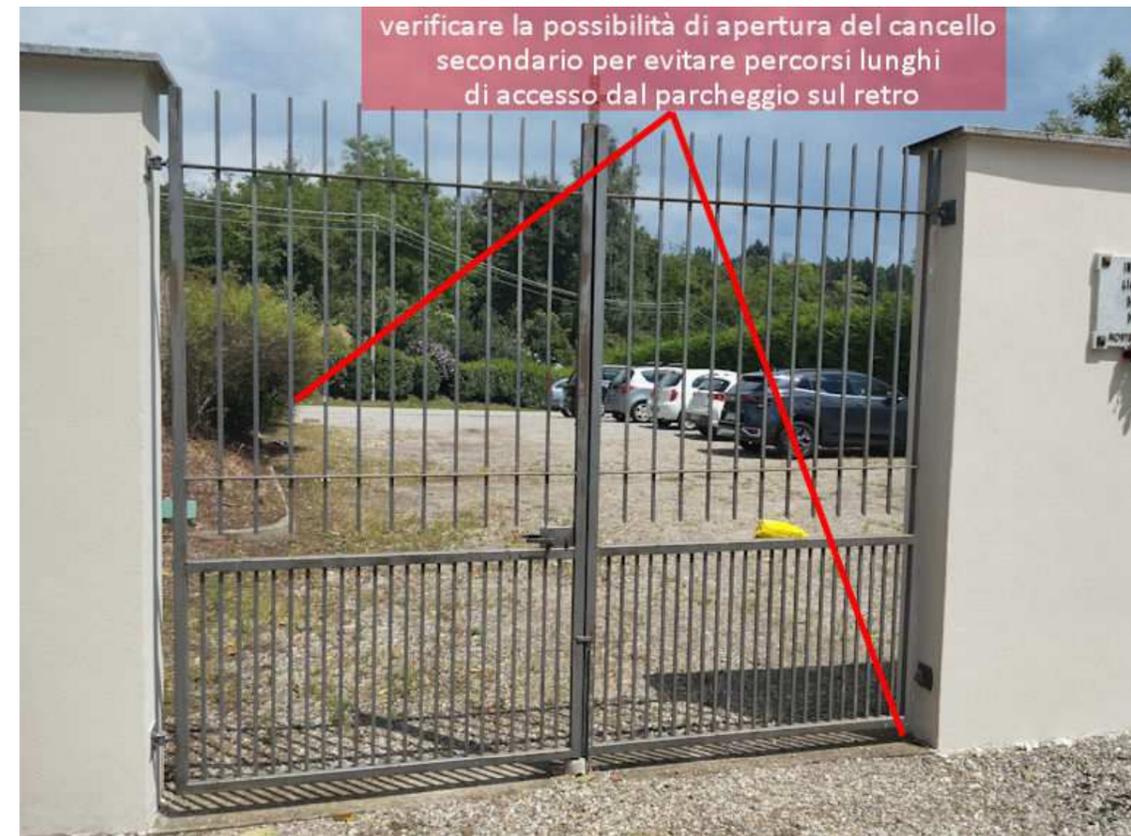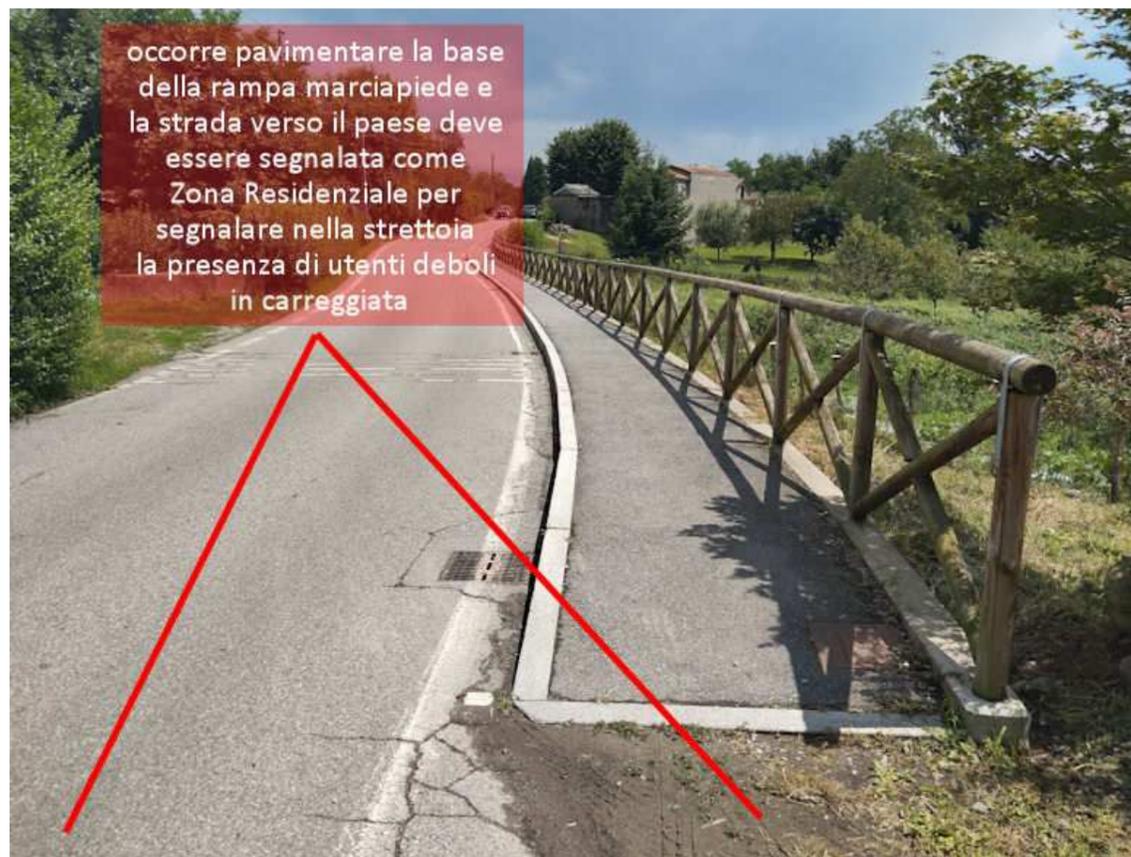

Scheda AS4 - Cimiteri e relativi contesti

Struttura

CIMITERO DI DAGNENTE

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Soardi, 10 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:



ALTRI SITI DI INTERESSE RELIGIOSO E COMUNITARIO



Spazi e servizi nelle frazioni

Scheda AS1 - Spazi e servizi nelle frazioni

Struttura

PARCHEGGIO DI MONTRIGIASCO E POLIAMBULATORIO

Pagina

PIANI



ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Bernardo Baglioni, 10 - 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

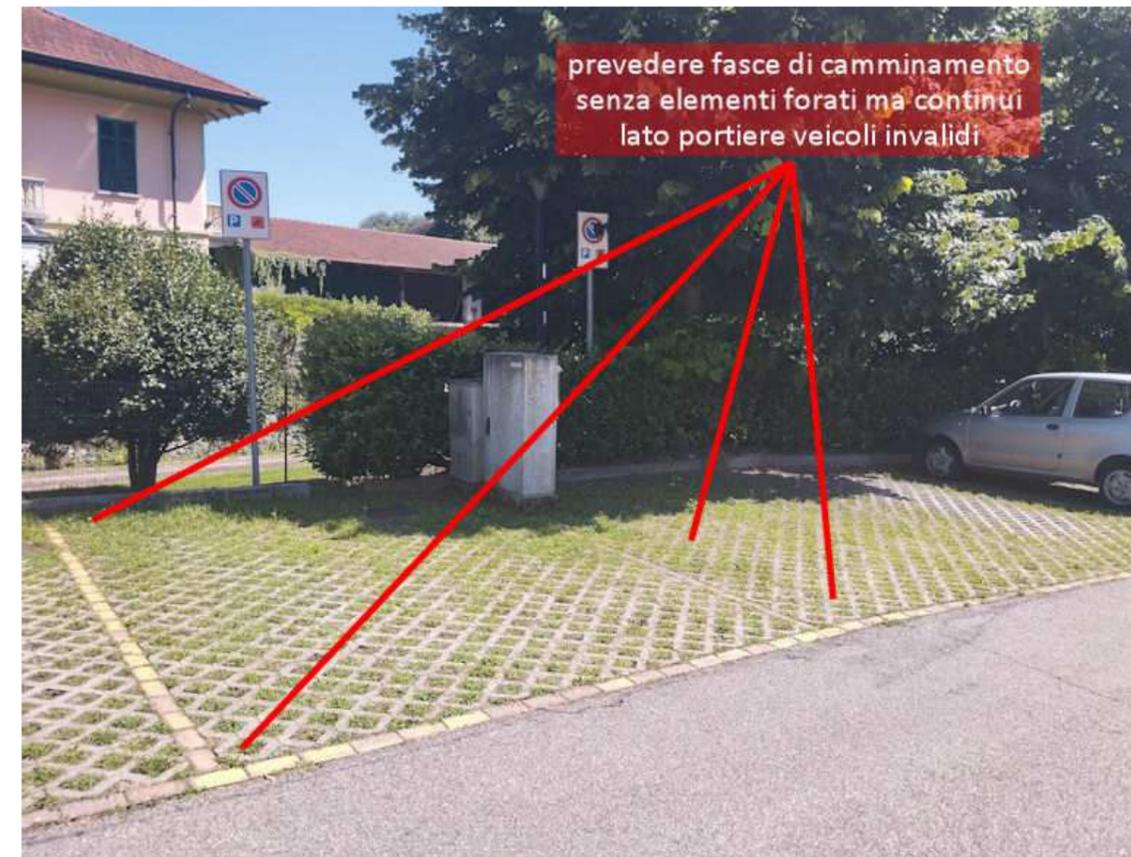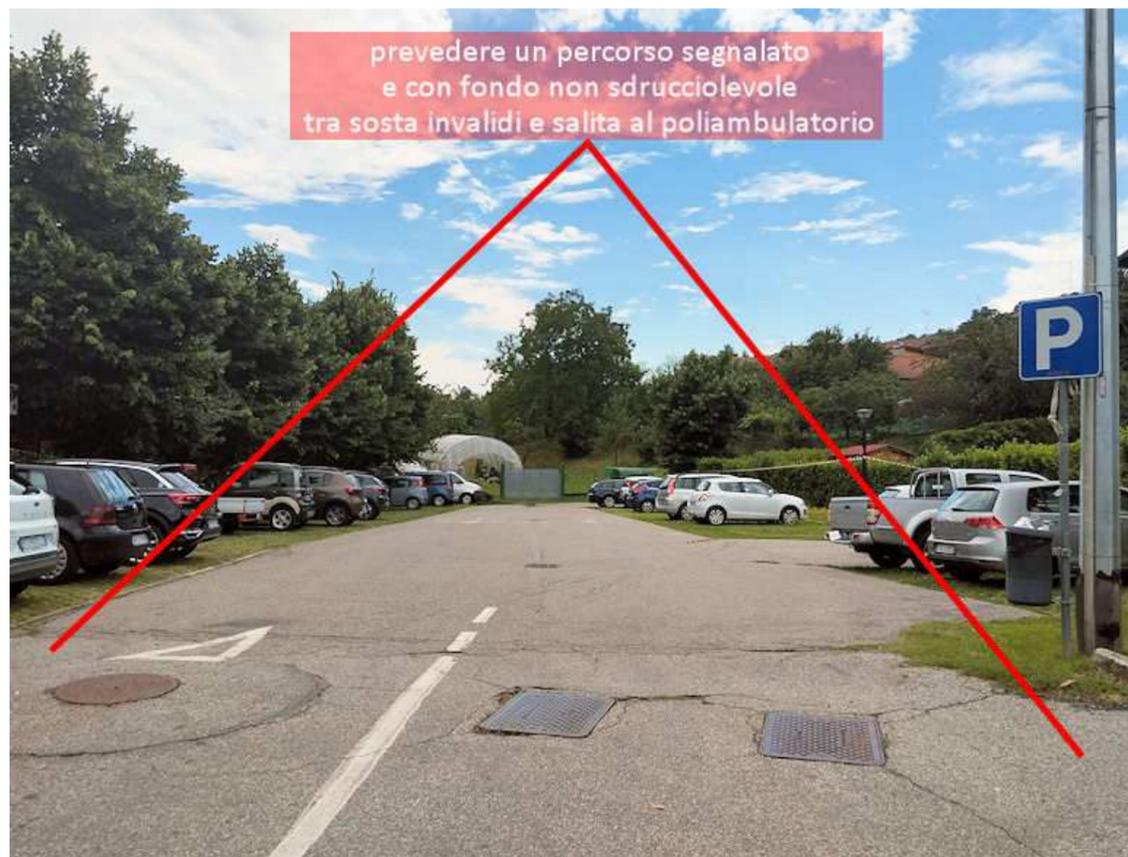

Scheda AS2 - Spazi e servizi nelle frazioni

Struttura

AREA RICREATIVA DI DAGNENTE E POLIAMBULATORIO

Pagina

PIANI

ESTERNI

Note

Indirizzo: Via Soardi / Via Campagna- 28041 Arona (NO)

Data Rilievo: 01/04/2024

Aggiornamento:

